



## Электронный расцепитель, 3-12А, расширенный (SmartWire-DT)

Тип **PKE-XTUA-12**  
 Каталог № **121729**  
 Eaton Каталог № **ХТРЕХТА012В**



### Программа поставок

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Расцепляющий модуль
Основная функция			Защита двигателя Защита двигателя для тяжелого пуска
Примечание			Подходит также для двигателей класса эффективности IE3. Устройства, совместимые с IE3, обозначаются логотипом на упаковке.
<b>диапазон установки</b>			
Расцепитель перегрузки			
Диапазон установок расцепителей перегрузки	$I_r$	A	3 - 12
Расцепители перегрузки мин.	$I_r$	A	3
Расцепители перегрузки макс.	$I_r$	A	12
Функция			с расцепителем перегрузки
Измеренный ток длительной нагрузки = расчетный рабочий ток	$I_u = I_e$	A	12
<b>Расчетная рабочая мощность</b>			
AC-3			
220 В 230 В	P	кВт	3
380 В 400 В	P	кВт	5.5
440 В	P	кВт	5.5
500 В	P	кВт	5.5
660 В 690 В	P	кВт	7.5
Применяемое для			Базовое устройство PKE12 Базовое устройство PKE32
Подключение к SmartWire-DT			с PKE-SWD-32 или PKE-SWD-SP
Мощность двигателя/номинальный ток двигателя	Номинальный ток двигателя		
Мощность двигателя	AC-3		
	220 В	380 В	440 В
	230 В	400 В	500 В
	240 В	415 В	660 В
P	I	I	I
кВт	A	A	A
0,75	3,2	-	-
1,1	4,6	-	-
1,5	6,3	3,6	3,3
2,2	8,7	5	4,6
3	11,5	6,6	6
4	-	8,5	7,7
5,5	-	11,3	10,2
7,5	-	-	-
			5,3
			6,8
			9
			3,8
			4,9
			6,5
			8,8

### Технические характеристики

#### Общая информация

Стандарты и положения			IEC/EN 60947, VDE 0660, UL 508, CSA C 22.2 № 14
Стойкость к климатическим воздействиям			Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей среды			
Хранение	θ	°C	-40 - +80

разомкнут	°C	-20 - +55
в капсульном корпусе	°C	-20 - +40
Направление подвода питания		любая
Класс защиты		
Устройство		IP20
Соединительные клеммы		IP00
Защита от прикосновения согласно EN 50274		защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук
Удароустойчивость, импульс полусинуса 10 мс согласно IEC 60068-2-27	g	25
Высота установки	M	макс. 2000

### Цели главного тока

Номинальная устойчивость к импульсу	$U_{imp}$	В перем. тока	6000
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3
Номинальное напряжение	$U_e$	В перем. тока	690
Измеренный ток длительной нагрузки = расчетный рабочий ток	$I_u = I_e$	A	12
Номинальная частота	f	Гц	40 - 60
максимальная частота коммутаций		S/h	
макс. частота коммутаций		S/h	60
Коммутационная способность двигателя		kA <sub>eff</sub>	
АС-3 до 690 В		A	12

### Расцепитель

Температурная компенсация	°C	-5 - +40 (согласно IEC/EN 60947, VDE 0660) -25 - +55 (рабочий диапазон)	
Остаточная ошибка температурной компенсации для T > 40 °C		±55 (Arbeitsbereich)	
Диапазон установок расцепителей перегрузки		0,25 - 1 x I <sub>u</sub>	
Расцепители короткого замыкания		Расцепляющий модуль, фиксированно установленный: 15,5 x I <sub>r</sub> с задержкой около 60 мс	
Допуск расцепителя короткого замыкания		± 20%	
Чувствительность к выпадению фаз		да	

### Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	$I_n$	A	12
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	$P_{vid}$	W	0.3
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	$P_{vid}$	W	0.9
Статическая потеря мощности, не зависит от тока	$P_{vs}$	W	0
Способность отдавать потери мощности	$P_{ve}$	W	0
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	55
Проверка конструкции IEC/EN 61439			
10.2 твёрдость материалов и деталей			
10.2.2 Коррозионная стойкость			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.5 Подъём			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки			Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока			Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.

10.6 Монтаж оборудования		Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции		
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев		Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция		Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).


## Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Tripping bloc for power circuit-breaker (EC000617)		
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Releasing block for circuit breakers (ecl@ss8.1-27-37-04-10 [AKF008010])		
Overload release current setting	A	3 - 12
Initial value of the undelayed short-circuit release - setting range	A	46.5
End value adjustment range undelayed short-circuit release	A	186
Rated permanent current Iu	A	12
Number of poles		3
Short-circuit release function		Delayed

## Апробации

Product Standards		UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.		E36332
UL Category Control No.		NLRV
CSA File No.		165628
CSA Class No.		3211-05
North America Certification		UL listed, CSA certified
Specially designed for North America		No

## Характеристики

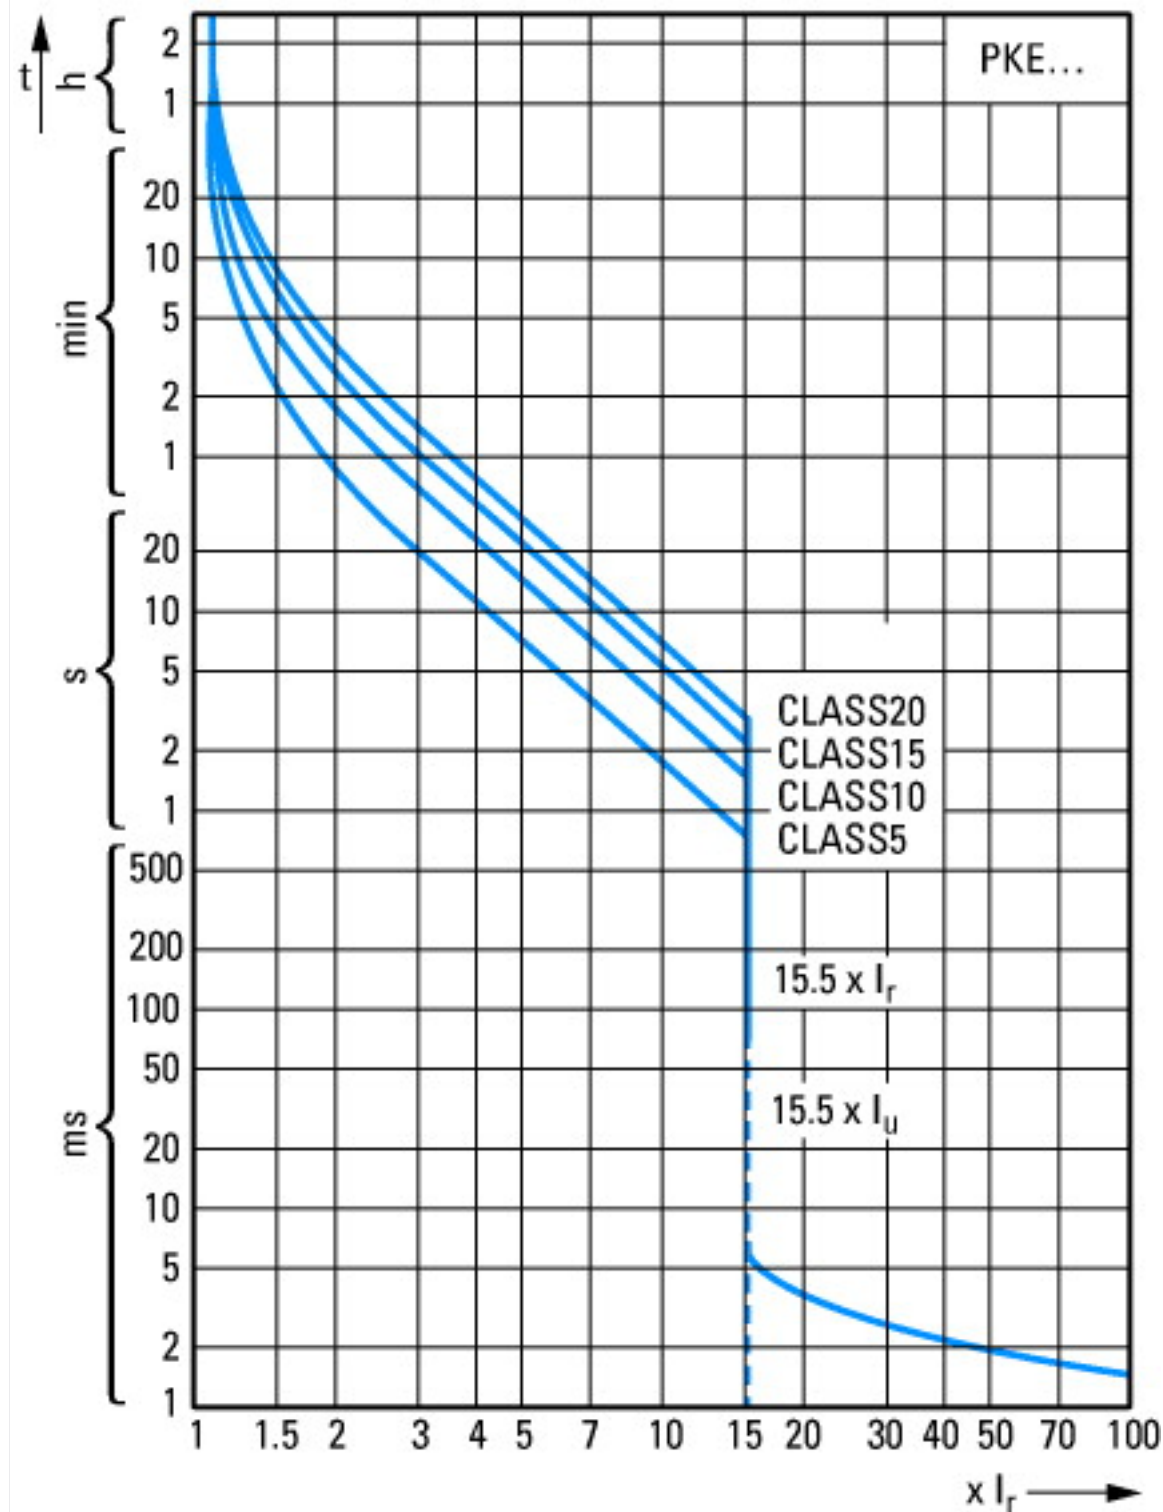

Характеристики расцепления

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

**MN03402004Z Автоматы защиты двигателей PKE12, PKE32 и PKE65; контроль перегрузки для взрывозащищенных электродвигателей**

MN03402004Z Motorschutzschalter PKE12, PKE32 und PKE65; Überlastüberwachung von Ex e-Motoren - Deutsch / English

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB\\_MANUALS/MN03402004Z\\_DE\\_EN.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN03402004Z_DE_EN.pdf)

Пускатели двигателей и "Специальные номинальные характеристики" для северо-американского рынка

[http://www.moeller.net/binary/ver\\_techpapers/ver953de.pdf](http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953de.pdf)

Адаптер магистральной шины для рационального монтажа пускателей двигателей - теперь также для Северной Америки -

[http://www.moeller.net/binary/ver\\_techpapers/ver960de.pdf](http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf)

