



Комплект клемм, 3П, 160А (3 шт)

Тип
Каталог №

NZM2-160-XKC
262240



Abbildung ähnlich

Программа поставок

Количество проводников			3-полюсн.
Принадлежности			Столбчатый зажим
Номинальный ток	I _n	A	 160
Применяемое для			NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
Поперечные сечения соединения			
Тип провода			
Медный/алюминиевый кабель			Медный кабель
Поперечные сечения соединения			
тонкопроволочный		мм ²	1 x 10 - 185 2 x 4 - 70 В зависимости от производителя кабеля можно подключить кабель сечением до 95 мм ²
AWG/kcmil		мм ²	1 x 12 - 350
Поперечные сечения соединения			
Медная полоса	Количество сегментов x ширина x толщина сегмента	мм ²	мин. 2 x 9 x 0,8 макс. 10 x 16 x 0,8 или макс. (2 x) 8 x 15,5 x 0,8
указания			
Дополнение к типу и тип включает в себя детали для верхней и нижней стороны выключателя для 3- или 4-полюсных выключателей.			
Комплект переоснащения для выключателей с винтовым соединением.			
Монтаж в корпусе выключателя.			
O = установка сверху			
U = установка снизу			
U _e  525 В перем. тока:			
Использовать крышку NZM2(-4)-XKSA.			
Для тонкопроволочных и очень гибких жил требуется использовать наконечники. Максимальное указанное поперечное сечение только многожильное и подключается без оконечных муфт.			

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Проверка конструкции IEC/EN 61439			
10.2 твёрдость материалов и деталей			
10.2.2 Коррозионная стойкость			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.5 Подъём			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки			Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока			Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.


10.6 Монтаж оборудования			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции			
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев			Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция			Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Wiring set for power circuit breaker (EC002050)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Wiring set for circuit breaker (ecl@ss8.1-27-37-04-24 [ACN957008])			
Suitable for number of poles			3
Model			-

Апробации

Product Standards			UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.			E31593
UL Category Control No.			DIHS
CSA File No.			022086
CSA Class No.			1432-01
North America Certification			UL listed, CSA certified
Suitable for			Refer to main component information

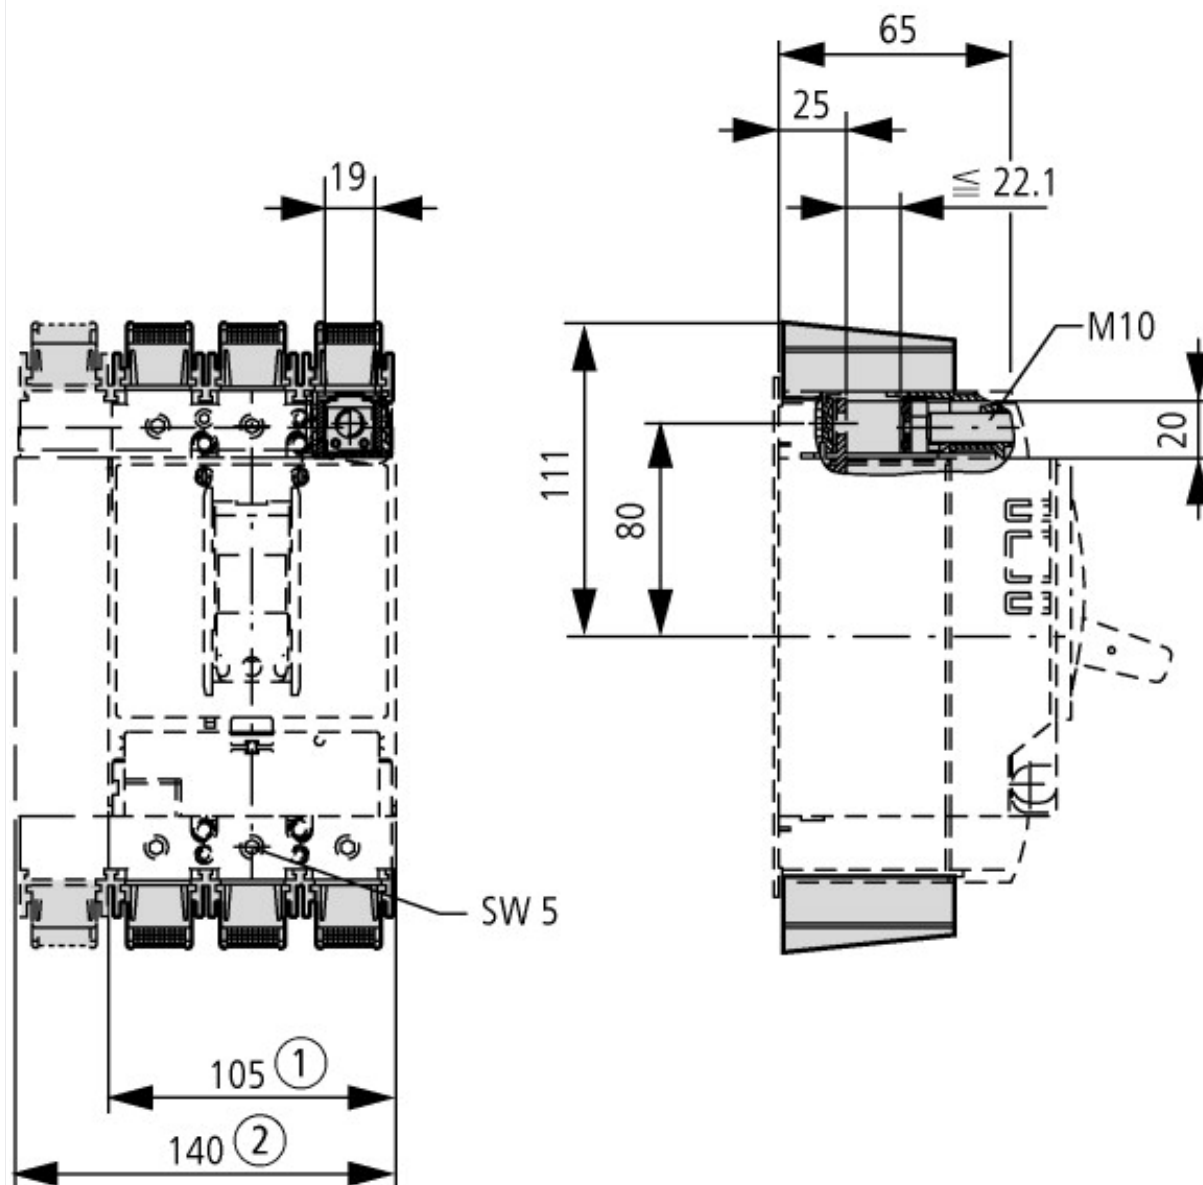

① 3-полюсн.

② 4-полюсн.

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL01206005Z (AWA1230-1917) Блок столбчатых зажимов

IL01206005Z (AWA1230-1917) Блок столбчатых зажимов http://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01206005Z2010_11.pdf