



Защита от прикосновения к токоведущим частям, ЗП, NZM2

Тип
Каталог №

NZM2-XIPK
266773



Powering Business Worldwide™

Программа поставок

Принадлежности	Защита от прикосновения пальцем IP2X
Количество проводников	3-полюсн.
Принадлежности	Защита от прикосновения пальцем IP2X
Применяется для	NZM2, PN2, N2
Применяется для	для столбчатого зажима
указания	
Тип включает в себя детали для верхней и нижней стороны выключателя для 3-полюсных выключателей.	
Повышение степени защиты от прикосновения до IP2X.	
Защита при прикосновении к клеммной коробке при подключении кабеля к столбчатому зажиму.	
При использовании 2 проводов максимальное поперечное сечение составляет 25 мм ² или AWG4.	
Не комбинируется с подключением контрольного провода NZM-XSTK.	

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Проверка конструкции IEC/EN 61439	
10.2 твёрдость материалов и деталей	
10.2.2 Коррозионная стойкость	Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции	Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве	Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве	Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению	Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.5 Подъём	Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар	Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки	Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции	Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока	Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током	Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования	Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения	Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи	Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции	
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте	Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению	Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала	Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев	Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям	Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость	Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Wiring set for power circuit breaker (EC002050)

Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Wiring set for circuit breaker (ecl@ss8.1-27-37-04-24 [ACN957008])

Suitable for number of poles

3

Model


-

Апробации

North America Certification

UL/CSA certification not required

Размеры

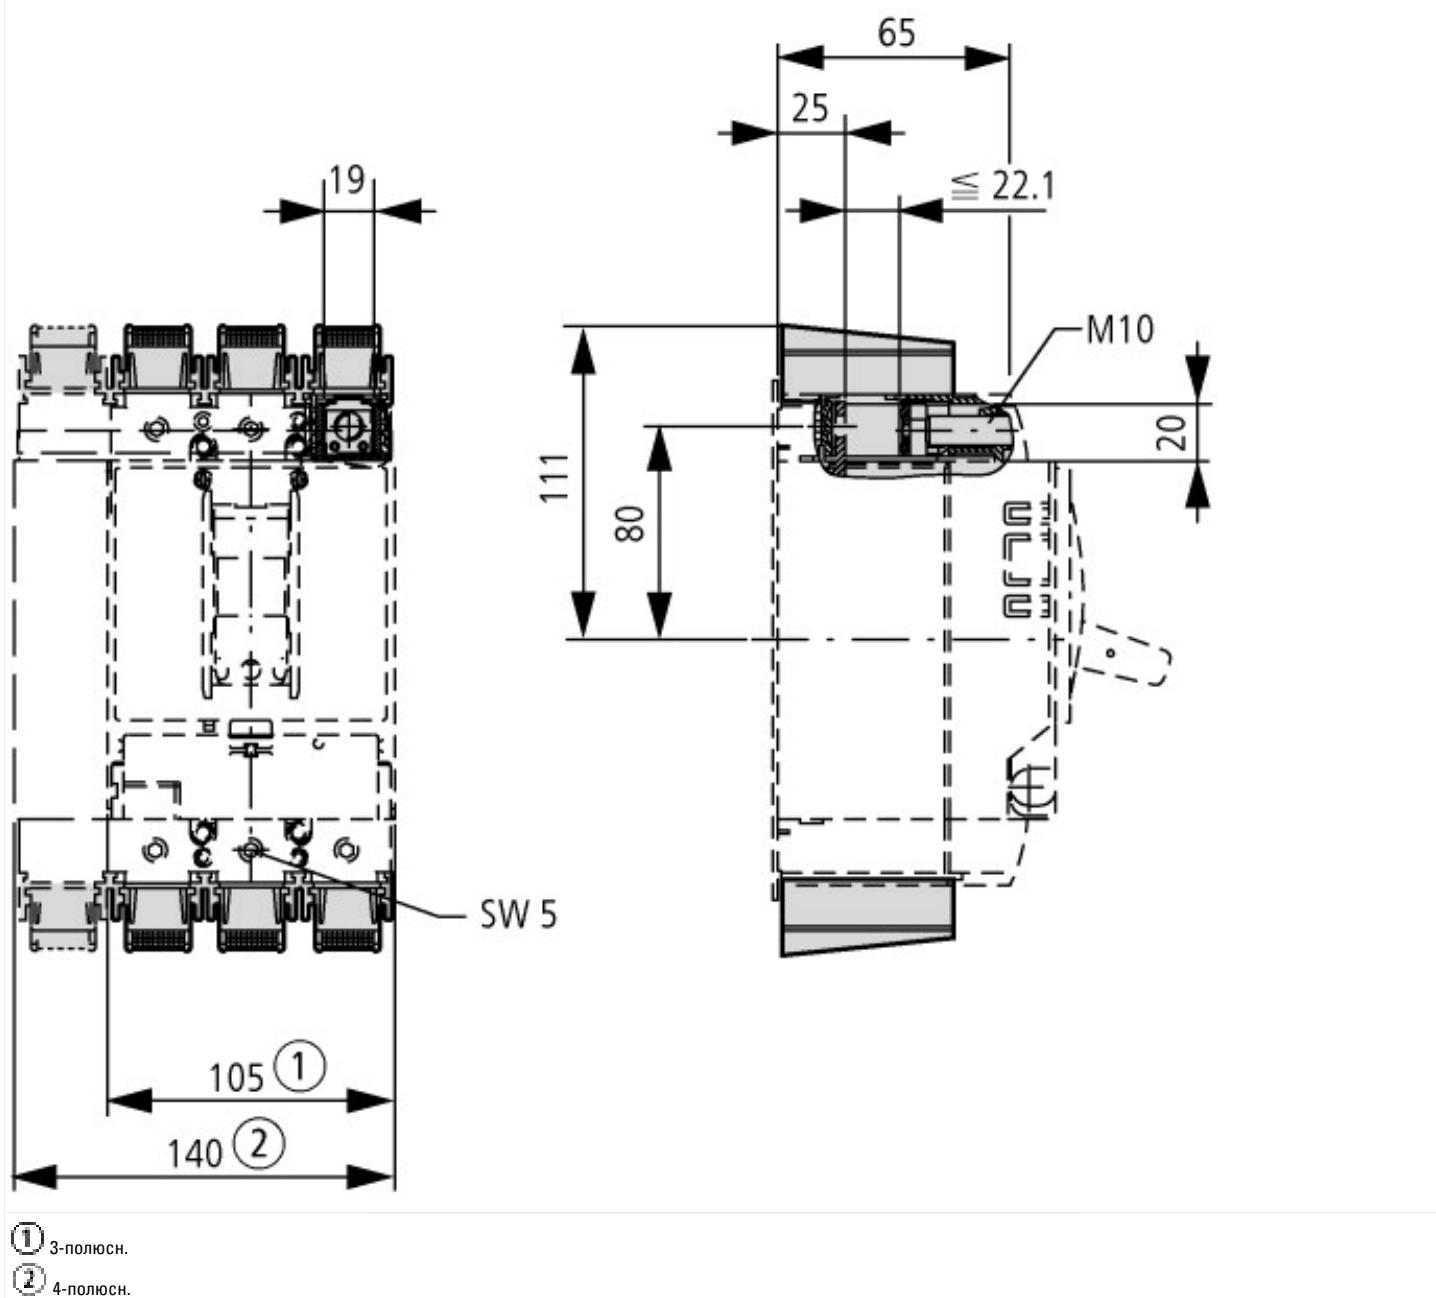

① 3-полюсн.

② 4-полюсн.

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL01219008Z (AWA1230-2057) Защита от прикосновения пальцем IP2X

IL01219008Z (AWA1230-2057) Защита от прикосновения пальцем IP2X

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01219008Z2010_10.pdf](http://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01219008Z2010_10.pdf)