



Устройство плавного пуска DS7 с интегр. системой SmartWire-DT, 90кВт

Тип **DS7-34DSX160N0-D**
 Каталог № **134958**
 Eaton Каталог № **DS7-34DSX160N0-D**



Программа поставок

Ассортимент			Абоненты SmartWire-DT
Подассортимент			Плавные пускатели SmartWire-DT
Описание			с внутренними контактами байпаса
функция			Плавный пускатель для трёхфазовой нагрузки
Сетевое напряжение (50/60 Гц)	U_{LN}	В перем. тока	200 - 480
Питающее напряжение	U_s		24 В пост. тока
Управляющее напряжение	U_C		24 В пост. тока
соотнесенная мощность двигателя (стандартное соединение, In-Line)			
при 400 В, 50 Гц	P	кВт	90
при 460 В, 60 Гц	P	л.с.	125
Расчетный рабочий ток			
AC-53	I_e	A	160
Номинальное напряжение	U_e		200 V 230 V 400 V 480 V
Подключение к SmartWire-DT			да
Типоразмер			FS4

Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и предписания			IEC/EN 60947-4-2 UL 508 CSA22.2-14
Допуски			CE
Апробации			UL CSA c-Tick UkrSEPRO
Стойкость к климатическим воздействиям			Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-3 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-10
Температура окружающей среды			
Эксплуатация	θ	°C	-5 - +40 до 60 с 2% дерейтингом на один Кельвин повышения температуры
Хранение	θ	°C	-25 - +60
Высота установки		М	0 - 1000 м, поэтому на каждые 100 м 1% дерейтинга, макс. 2000 м
установочное положение			вертикально
Класс защиты			
Класс защиты			IP20 (клеммы IP00)
встроенный			С опциональными крышками из программы NZM может быть достигнут класс защиты IP40 со всех сторон.
защита от прикосновения			защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук
Категория перенапряжения / степень загрязнения			II/2
Удароустойчивость			8 г/11 мс
Устойчивость к вибрации в соответствии с 60721-3-2			2M2
Степень помех радиоприема (IEC/EN 55011)			B
Статическая потеря мощности, не зависит от тока	P_{vs}	W	30
Вес		кг	3.7

Цепи главного тока

Номинальное напряжение	U _e	В перем. тока	200 - 480
Частота сети	f _{LN}	Гц	50/60
Расчетный рабочий ток	I _e	A	
AC-53	I _e	A	160
соотнесенная мощность двигателя (стандартное соединение, In-Line)			
при 230 В, 50 Гц	P	кВт	45
при 400 В, 50 Гц	P	кВт	90
при 200 В, 60 Гц	P	л.с.	50
при 230 В, 60 Гц	P	л.с.	60
при 460 В, 60 Гц	P	л.с.	125
Цикл перегрузки: согласно IEC/EN 60947-4-2			
AC-53a			160 A: AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
внутренний контакт байпаса			
стойкость к коротким замыканиям			
Тип координации "1"			NZMN2-M200
Тип координации „2“ (дополнительно для предохранителей для типа координации „1“)			3 x 170M5008
Держатели предохранителей (число x тип)			3 x 170H3004

Поперечные сечения соединений

Силовые провода			
одножильный		мм ²	1 x (4 - 185) 2 x (4 - 70)
многожильный		мм ²	1 x (4 - 185) 2 x (4 - 70)
одно- или многожильные		AWG	1 x (12 - 350 kcmil) 2 x (12 - 00)
Медная полоса		мм	2 x 9 x 0,8 10 x 16 x 0,8
Начальный пусковой момент		Нм	5 (≤ 10 мм²); 14 (> 10 мм²)
Отвертка (профиль: Pozidriv)		мм	PZ2; 1 x 6 mm
Управляющие провода			
одножильный		мм ²	1 x (0,5 - 2,5) 2 x (0,5 - 1,0)
тонкопроволочный с оконечной муфтой		мм ²	1 x (0,5 - 1,5) 2 x (0,5 - 0,75)
1 отверстие		мм ²	1 x (0,5 - 1,5) 2 x (0,5 - 1,0)
одно- или многожильные		AWG	1 x (21 - 14) 2 x (21 - 18)
Начальный пусковой момент		Нм	0,4
Отвертка		мм	0,6 x 3,5

Цель управляющего тока

Цифровые входы			
Управляющее напряжение			
Управляется постоянным током DC		В пост. тока	24 V DC +10 %/- 15 % oder über SWD
Потребление тока 24 В		мА	
внешние 24 В		мА	1.6
Напряжение натяжения		x U _s	
Управляется постоянным током DC		В пост. тока	17.3 - 27
Напряжение отпускания	x U _s		
Управляется постоянным током DC		В пост. тока	0 - 3
Время срабатывания			
Управляется постоянным током DC		мс	250
Время отпускания			
Управляется постоянным током DC		мс	350

Питание регулятора			
Напряжение	U _s	V	24 В пост. тока +10 %/- 15 %
Потребление тока	I _e	mA	< 50
Потребление тока при пиковой нагрузке (закрывать байпас) при 24 В пост. тока	I _{Peak}	A/мс	0,6/50
Примечание			Внешнее напряжение питания
Релейные выходы			
Количество			2 (TOR, готов)
Диапазон напряжений		V перем. тока	250
Диапазон тока AC-11		A	1 A, AC-11

Функция плавного пуска

Времена ramпы			
Время запуска		с	1 - 30
Время задержки		с	0 - 30
Пусковое напряжение(= напряжение отключения)		%	30 100
Пусковое напряжение		%	30 - 100
Ограничение тока			(0 - 8) x I _e
Области применения			
Области применения			плавный запуск трехфазных асинхронных двигателей
1-фазные двигатели			●
3-фазные двигатели			✓

Функции

быстрое переключение (полупроводниковый контактор)			- (минимальное время ramпы 1с)
Функция плавного пуска			✓
Ревёрсивный пускатель			требуется внешнее решение
Подавление переходных процессов при включении			✓
Ограничение тока			●, с PKE
Память ошибок		Ошибка	8
Подавление составляющих постоянного тока для двигателей			✓
Гальваническое разделение между силовой частью и управлением			✓
Коммуникационные интерфейсы			SmartWire-DT

указания

Номинальная устойчивость к импульсу:

- 1,2 мкс/50 мкс (время подъема/затухания импульса согласно IEC/EN 60947-2 или -3)
- действителен для цепи управляющего тока/силовой части/корпуса

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	I _n	A	160
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	P _{vid}	W	0
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	P _{vid}	W	30
Статическая потеря мощности, не зависит от тока	P _{vs}	W	30
Способность отдавать потери мощности	P _{ve}	W	0
Мин. рабочая температура		°C	-5
Макс. рабочая температура		°C	40
Проверка конструкции IEC/EN 61439			
10.2 твёрдость материалов и деталей			
10.2.2 Коррозионная стойкость			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.

10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.5 Подъём			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки			Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока			Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции			
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев			Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция			Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).

Технические характеристики согласно ETIM 6.0


Low-voltage industrial components (EG000017) / Soft starter (EC000640)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Load breakout, motor breakout / Semiconductor motor controller or soft starter (ecI@ss8.1-27-37-09-07 [AC0300008])			
Rated operation current Ie at 40 °C Tu	A		160
Rated operating voltage Ue	V		230 - 460
Rated power three-phase motor, inline, at 230 V	kW		45
Rated power three-phase motor, inline, at 400 V	kW		90
Rated power three-phase motor, inside delta, at 230 V	kW		0
Rated power three-phase motor, inside delta, at 400 V	kW		0
Internal bypass			Yes
With display			No
Torque control			No
Rated surrounding temperature without derating	°C		40
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ	V		0 - 0
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ	V		0 - 0
Rated control supply voltage Us at DC	V		24 - 24
Voltage type for actuating			DC
Integrated motor overload protection			No

Апробации

Product Standards			IEC/EN 60947-4-2; GB 14048.6; UL 508; CSA-C22.2 No 0-M91; CSA-C22.2 No 14-05 CE marking
Specially designed for North America			No
Suitable for			Branch circuits

Current Limiting Circuit-Breaker		No
Max. Voltage Rating		480 V
Degree of Protection		IP20; UL/CSA Type 1

Размеры

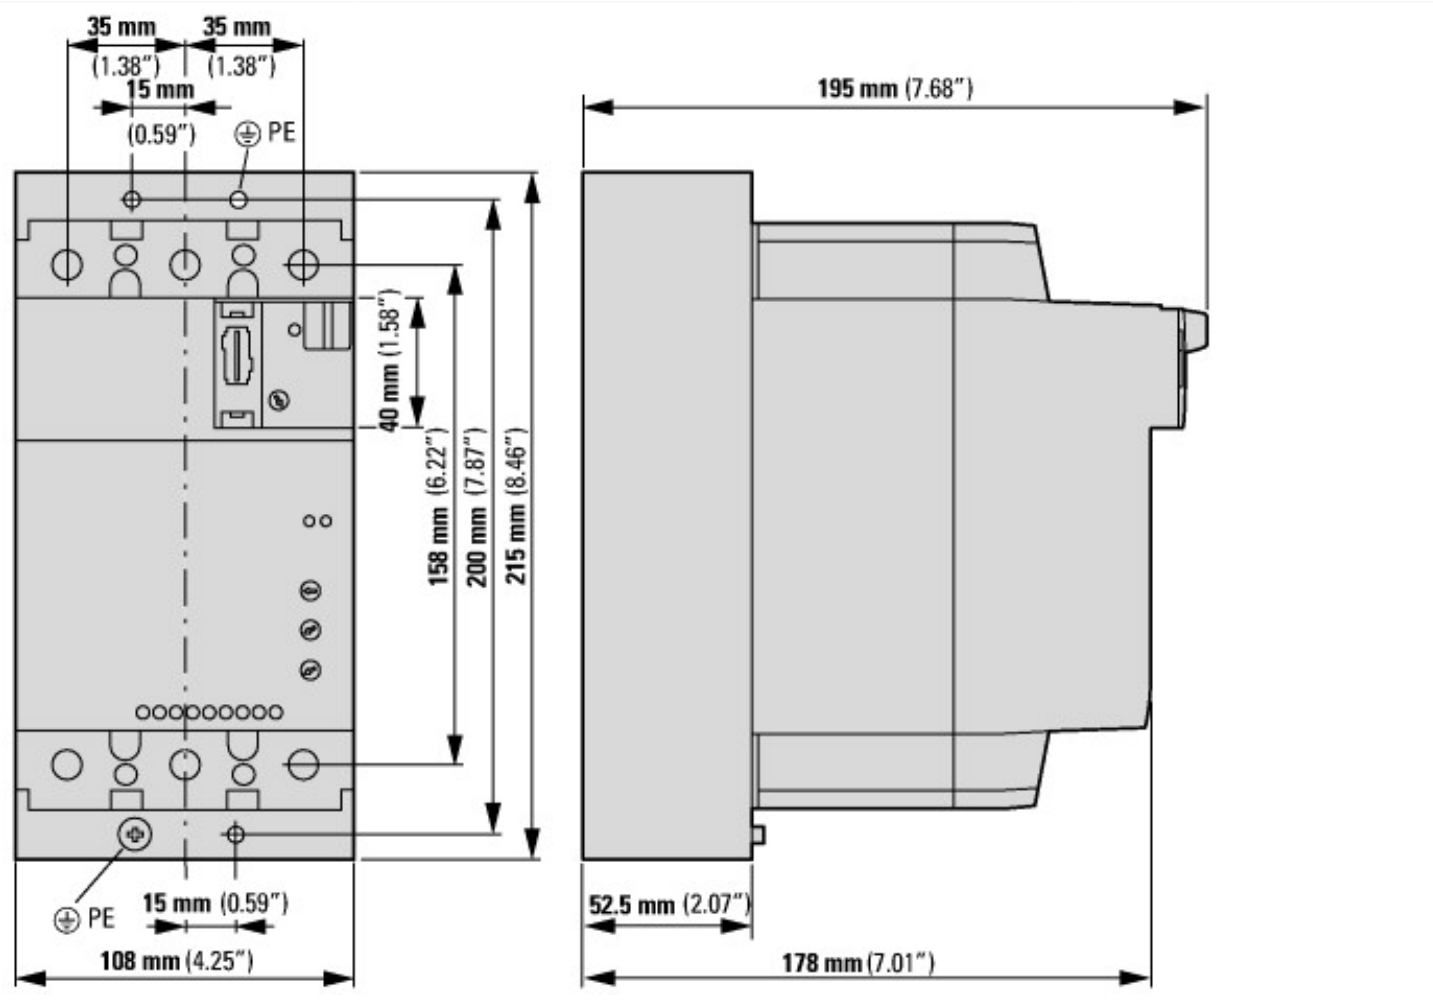

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL03902005Z Инструкция по монтажу плавного пускателя DS7	
IL03902005Z Инструкция по монтажу плавного пускателя DS7	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03902005Z2017_02.pdf
MN03901001Z Руководство о плавных пускателях DS7	
MN03901001Z Handbuch Softstarter DS7 - Deutsch	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN03901001Z_DE.pdf
MN03901001Z Manual DS7 soft starters - English	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN03901001Z_EN.pdf
MN05006002Z Руководство SmartWire-Darwin, Система	
MN05006002Z Handbuch SmartWire-DT, Das System - Deutsch	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05006002Z_DE.pdf
MN05006002Z SmartWire-DT manual, The System - English	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05006002Z_EN.pdf
MN05006002Z Manuale SmartWire-DT, il sistema - italiano	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05006002Z_IT.pdf
CA04020001Z-DE Ассортиментный каталог: эффективная приводная техника	http://www.eaton.eu/DE/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_1095238_de.pdf