



## Ось и рукоятка монтажа на дверь PKZ

Тип **PKZ0-XHT-MCC**  
Каталог № **164297**  
Eaton Каталог № **XTPAXRHMT90B**

### Программа поставок

|                                                                                                             |  |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ассортимент                                                                                                 |  | Дополнительное оснащение                                                                                                        |
| Принадлежности                                                                                              |  | Дверная соединительная ручка                                                                                                    |
|                                                                                                             |  | для использования в качестве главного выключателя согласно EN 60204 в распределителях MCC с встроенным PKZM0 с поворотом на 90° |
| <b>Цвет</b>                                                                                                 |  |                                                                                                                                 |
|                                                                                                             |  | черный                                                                                                                          |
| Применяемое для                                                                                             |  | PKZM0                                                                                                                           |
| <b>указания</b>                                                                                             |  |                                                                                                                                 |
| вставной удлинитель вала PKZ0-XAH, произвольно укорачиваемый для глубин установки в диапазоне 100...240 мм. |  |                                                                                                                                 |
| Захват с удлинителем вала включён в комплект поставки.                                                      |  |                                                                                                                                 |
| С коммутационными положениями ВКЛ/ВЫКЛ и „+“ („сработал“), запираемый                                       |  |                                                                                                                                 |
| с 3 навесными замками с толщиной бугеля 4...8 мм.                                                           |  |                                                                                                                                 |
| В комбинации с VHI20-PKZ0 не используется.                                                                  |  |                                                                                                                                 |
| Используются дополнительные передние таблички ZFS... (кроме ZFS-(L)TS-NZM).                                 |  |                                                                                                                                 |

### Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

|                                                                    |           |    |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции      |           |    |                                                                                       |
| Номинальный ток для указания потери мощности                       | $I_n$     | A  | 0                                                                                     |
| Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока                    | $P_{vid}$ | W  | 0                                                                                     |
| Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока                | $P_{vid}$ | W  | 0                                                                                     |
| Статическая потеря мощности, не зависит от тока                    | $P_{vs}$  | W  | 0                                                                                     |
| Способность отдавать потери мощности                               | $P_{ve}$  | W  | 0                                                                                     |
| Мин. рабочая температура                                           |           | °C | -25                                                                                   |
| Макс. рабочая температура                                          |           | °C | 55                                                                                    |
| Проверка конструкции IEC/EN 61439                                  |           |    |                                                                                       |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей                                |           |    |                                                                                       |
| 10.2.2 Коррозионная стойкость                                      |           |    | Требования производственного стандарта выполнены.                                     |
| 10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции                                 |           |    | Требования производственного стандарта выполнены.                                     |
| 10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве |           |    | Требования производственного стандарта выполнены.                                     |
| 10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве |           |    | Требования производственного стандарта выполнены.                                     |
| 10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению                  |           |    | По запросу                                                                            |
| 10.2.5 Подъём                                                      |           |    | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.      |
| 10.2.6 Испытание на удар                                           |           |    | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.      |
| 10.2.7 Ярлыки                                                      |           |    | Требования производственного стандарта выполнены.                                     |
| 10.3 Класс защиты изоляции                                         |           |    | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.      |
| 10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока                       |           |    | Требования производственного стандарта выполнены.                                     |
| 10.5 Защита от удара электрическим током                           |           |    | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.      |
| 10.6 Монтаж оборудования                                           |           |    | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.      |
| 10.7 Внутренние электрические цепи и соединения                    |           |    | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.8 Подключения проводов, введённых снаружи                       |           |    | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.9 Свойства изоляции                                             |           |    |                                                                                       |
| 10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте                 |           |    | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |

|                                                            |  |  |                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению     |  |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.                                                  |
| 10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала |  |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.                                                  |
| 10.10 Нагрев                                               |  |  | Неприемлемо.                                                                                                                           |
| 10.11 Стойкость к коротким замыканиям                      |  |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. |
| 10.12 Электромагнитная совместимость                       |  |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. |
| 10.13 Механическая функция                                 |  |  | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).                               |


## Технические характеристики согласно ETIM 6.0

|                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Door coupling handle for switchgear (EC000230)                                                                                                   |  |  |     |
| Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Hand drive for switch devices (ecI@ss8.1-27-37-04-15 [AKF013011]) |  |  |     |
| With axis extension                                                                                                                                                                             |  |  | Yes |
| With door interlock                                                                                                                                                                             |  |  | Yes |
| Lockable                                                                                                                                                                                        |  |  | Yes |
| With handle red/yellow                                                                                                                                                                          |  |  | No  |

## Апробации

|                                      |  |  |    |
|--------------------------------------|--|--|----|
| Specialty designed for North America |  |  | No |
|--------------------------------------|--|--|----|

## Размеры

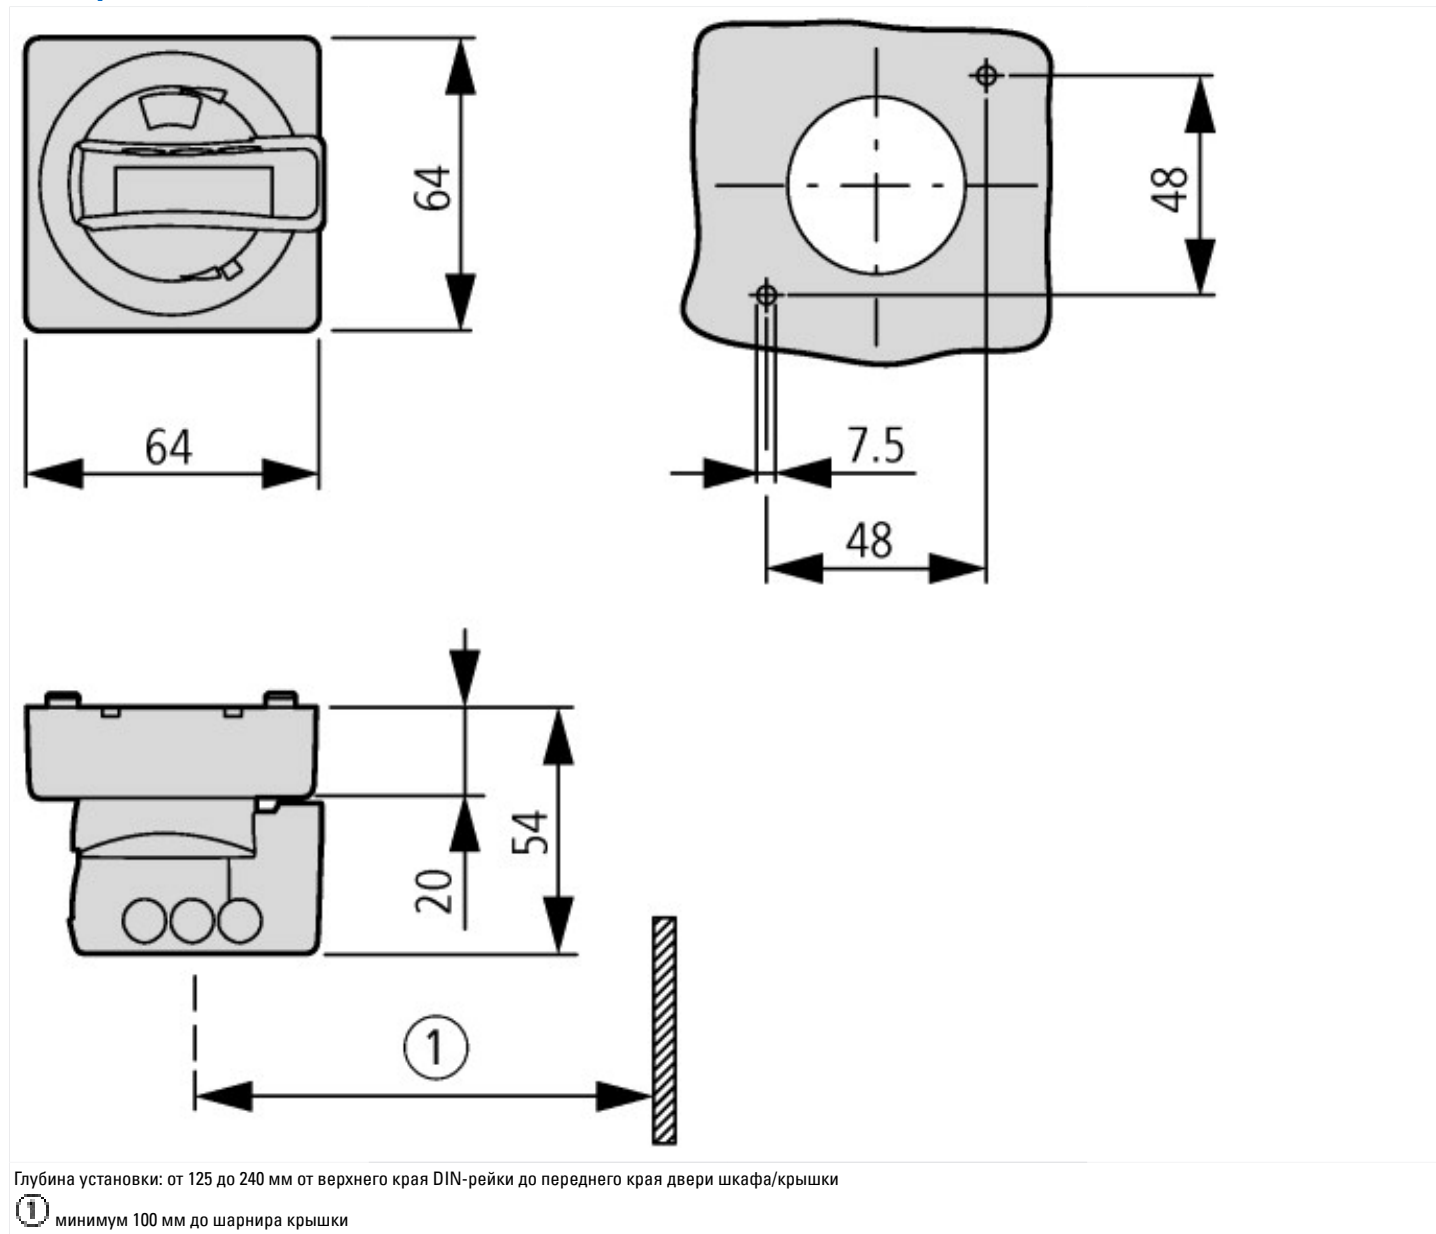

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

### AWA1210-2295 Шинный соединитель трехфазного тока

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AWA1210-2295 Шинный соединитель трехфазного тока                                                                 | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/22950506.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/22950506.pdf</a> |
| Пускатели двигателей и "Специальные номинальные характеристики" для северо-американского рынка                   | <a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953de.pdf</a>                 |
| Адаптер магистральной шины для рационального монтажа пускателей двигателей - теперь также для Северной Америки - | <a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf</a>                 |