





Звуковой модуль; 230 В; непрерывный сигнал или прерывистый сигнал

Тип SL7-AP230
Каталог № 171283
Eaton Каталог № SL7-AP230

Программа поставок

Ассортимент			Световые сигнальные башни SL
Основная функция			Звуковой модуль
Класс защиты			IP66
Номинальное напряжение	U_e	V	230/240 V AC
Расчетный рабочий ток	I_e	mA	43
Описание			Непрерывный или прерывистый сигнал, настраивается внутренним DIP-выключателем. Звуковое давление 100 дБ, возможность настройки внутренним потенциометром. $f = 2800$ Гц проектировать только в самом высоком положении колонны
Цвет			
Функция			
			
Подключение к SmartWire-DT			нет

Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и положения			IEC/EN 60947-5-1
Стойкость к климатическим воздействиям			Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60069-2-30
установочное положение			любая
Удароустойчивость		g	> 15 согл. IEC 60068-2-27 Длительность ударного воздействия 11 мс Полусинус
Класс защиты IEC			IP66 IEC/EN 60529
Класс защиты UL			Тип 4, 4X, 13
материал			Корпус: поликарбонат (PC), чёрный Колпачок: поликарбонат (PC)
Температура окружающей среды		°C	-30 - +60
Вес		g	102

Контакты

Номинальная устойчивость к импульсу	U_{imp}	V перем. тока	4000
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	U_i	V	250
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3

Модули

токоутечка		A	< 0.003												
Вид сигнала			Длительный или прерывистый сигнал												
Виды сигналов			2 варианта, → таблица видов сигнала												
Настройка сигнала			внутр.; DIP 1-полюсный												
Таблица видов сигнала			Таблица видов сигнала <table><tr><th>Вид сигнала</th><th>Настройка DIP-переключателя</th><th>Частота повторения</th><th>Диаграмма</th><th>Скорость нарастания</th><th>Специальные примечания</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>использовать уровень громкости</td></tr></table>	Вид сигнала	Настройка DIP-переключателя	Частота повторения	Диаграмма	Скорость нарастания	Специальные примечания						использовать уровень громкости
Вид сигнала	Настройка DIP-переключателя	Частота повторения	Диаграмма	Скорость нарастания	Специальные примечания										
					использовать уровень громкости										

			SL7-AP... Непрерывный сигнал Гц прибл. 2800 - - dB 100 ON  Прерывистый сигнал прибл. 2800 прибл. 2 Гц - 100 ON 
Звуковое давление		dB	100
Настройка звукового давления			внутр., потенциометр
Звуковое давление_опускается_до			88 dB
Угол излучения			360°
Потребляемый ток/мощность			
230 /240 В перем. тока	A		0,043
Диапазон напряжений			230/240 В перем. тока ± 10 %

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура	°C		-30
Макс. рабочая температура	°C		60


Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Acoustic module for signal tower (EC001261)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Signal column element, acoustic (ecl@ss8.1-27-37-12-37 [AKF055011])			
Function			Continuous tone/pulse tone
Outer diameter	mm		73
Degree of protection (IP)			IP66
Colour			Black
Operating voltage at AC 50 Hz	V		230 - 240
Operating voltage at AC 60 Hz	V		230 - 240
Operating voltage at DC	V		0 - 0
Voltage type			AC
Tone adjustable			Yes

Апробации

Product Standards			IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.			NKCR7
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection			UL Type 4, 4X, 13

Размеры

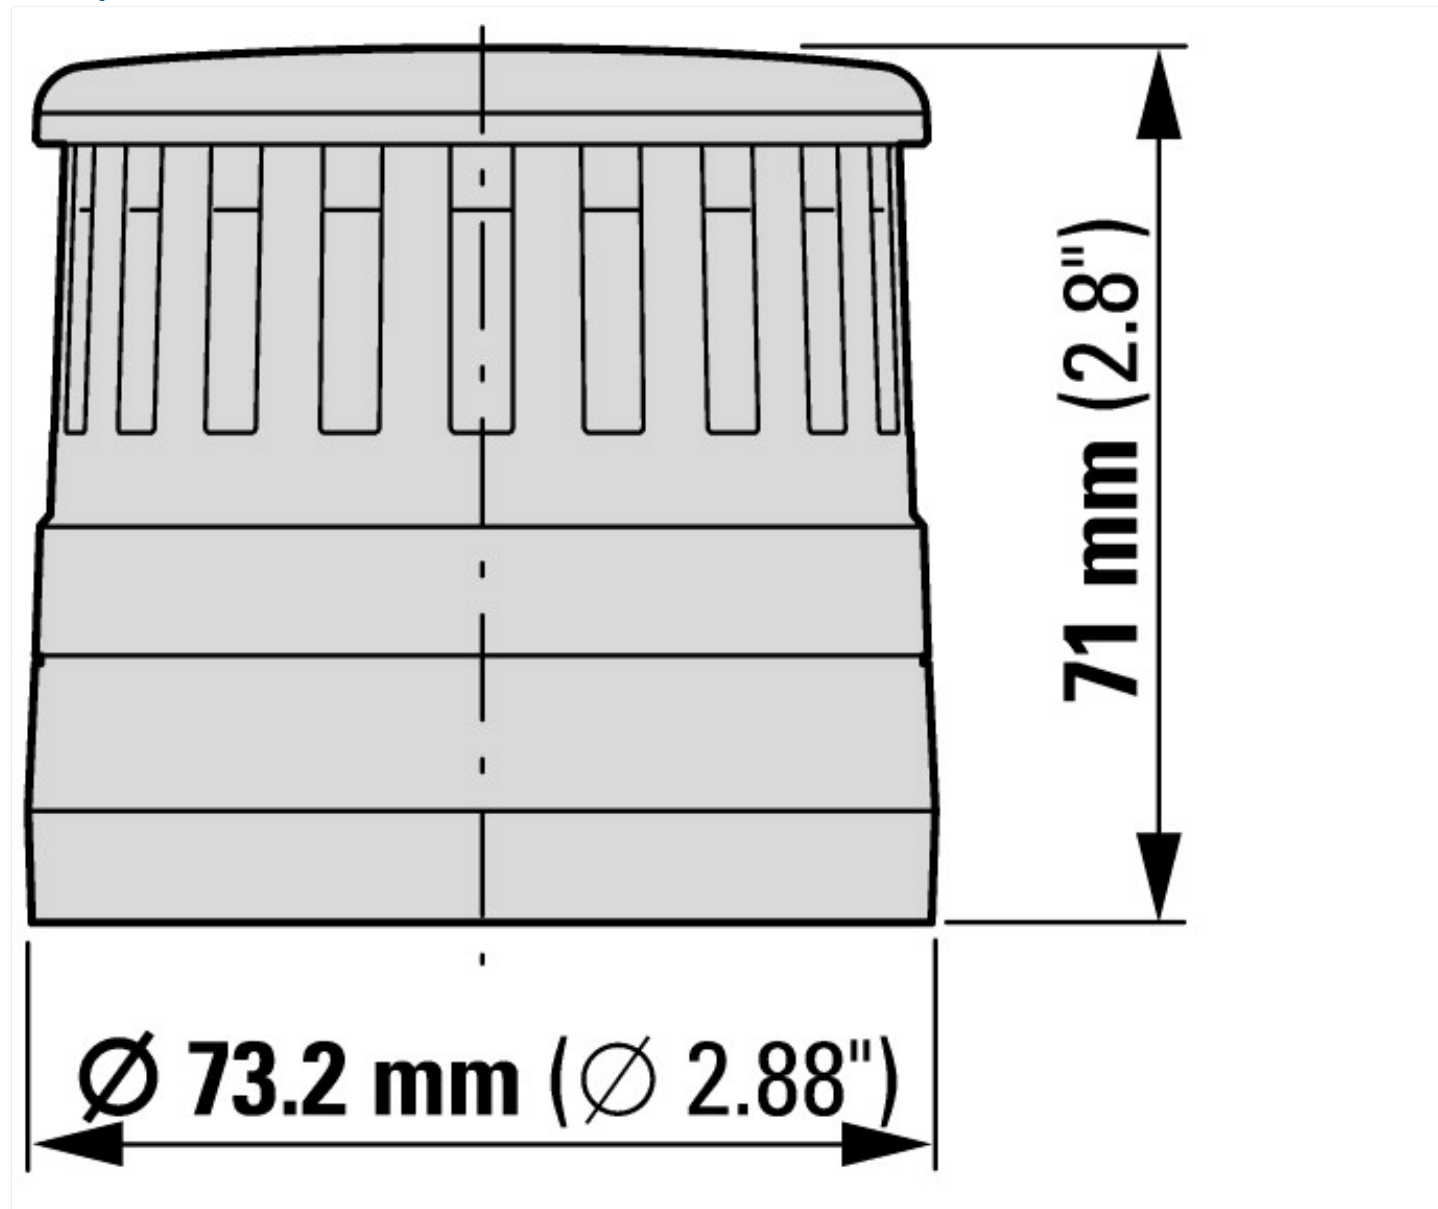

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL047004ZU SL7, Световые модули, звуковые модули

IL047004ZU SL7, Световые модули, звуковые модули ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047004ZU2013_02.pdf

IL047004ZU SL7, modules lumineux, modules sonores ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047004ZU2013_02.pdf