



Автомат защиты двигателя, 3P, 65A, электронный, базовый блок


Тип **PKE65**
Каталог № **138258**
Eaton Каталог № **XTPE065DNL**

Программа поставок

Ассортимент			Автомат защиты двигателя с электронной защитой от перегрузки в диапазоне значений PKE до 65 A
Основная функция			Защита двигателя Защита двигателя для тяжелого пуска Защита установок Защита кабелей и проводов
Отдельное устройство/законченное устройство			Основное устройство со стандартной ручкой
			
Примечание			Подходит также для двигателей класса эффективности IE3. Устройства, совместимые с IE3, обозначаются логотипом на упаковке.
Диапазон установки используемых расцепителей нагрузки	I_r	A	8 - 65
Функция			без расцепителя перегрузки
Измеренный ток длительной нагрузки = расчетный рабочий ток	$I_u = I_e$	A	65
Подключение к SmartWire-DT			нет

Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и положения			IEC/EN 60947, VDE 0660
Стойкость к климатическим воздействиям			Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей среды			
Хранение	θ	°C	-40 - +80
разомкнут		°C	-25 - +55
в капсульном корпусе		°C	-25 - +40
установочное положение			
Направление подвода питания			любая
Класс защиты			
Устройство			IP20
Соединительные клеммы			IP00
Защита от прикосновения согласно EN 50274			защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук
Удароустойчивость, импульс полусинуса 10 мс согласно IEC 60068-2-27		g	15
Высота установки		M	макс. 2000
Поперечные сечения соединения винтовой клеммы		мм ²	
одножильный		мм ²	1 x (0,75 - 16) 2 x (0,75 - 16)
тонкопроволочный с оконечной муфтой согласно DIN 46228		мм ²	1 x (0,75 - 35) 2 x (0,75 - 25)
одно- или многожильные		AWG	14 - 2
Момент затяжки соединительных винтов			
Главный провод		Нм	3.3
Кабели системы управления		Нм	1

Цепи главного тока

Номинальная устойчивость к импульсу	U_{imp}	В перем. тока	6000
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3

Номинальное напряжение	U _e	В перем. тока	690
Измеренный ток длительной нагрузки = расчетный рабочий ток	I _u = I _e	A	65
Номинальная частота	f	Гц	40 - 60
Электрические тепловые потери (3-полюсный прогретый)		W	22 (с PKE65-XTU(A)-65) 6 (с PKE-XTUW(A)-32)
Механический срок службы	Переключени:	x 10 ⁶	0.05
Электрический срок службы (AC-3 при 400 В)			
Электрический срок службы	Переключени:	x 10 ⁶	0.05
максимальная частота коммутаций		S/h	
макс. частота коммутаций		S/h	60
Прочие технические характеристики (каталог для перелистывания)			Коммутационная способность
Коммутационная способность двигателя		kA _{eff}	
AC-3 до 690 В		A	65

Расцепитель

Температурная компенсация		°C	-5 - +40 (согласно IEC/EN 60947, VDE 0660) -25 - +55 (рабочий диапазон)
Остаточная ошибка температурной компенсации для T > 40 °C			±55 (Arbeitsbereich)
Диапазон установок расцепителей перегрузки			0,25 - 1 x I _u
Расцепители короткого замыкания			Базовое устройство, фиксированно установленное: 15,5 x I _u
Допуск расцепителя короткого замыкания			± 20%
Чувствительность к выпадению фаз			да

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	I _n	A	65
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	P _{vid}	W	4.3
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	P _{vid}	W	12.9
Статическая потеря мощности, не зависит от тока	P _{vs}	W	0
Способность отдавать потери мощности	P _{ve}	W	0
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	55
Проверка конструкции IEC/EN 61439			
10.2 твёрдость материалов и деталей			
10.2.2 Коррозионная стойкость			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.5 Подъём			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки			Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока			Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции			
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.


10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев			Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция			Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).

Технические характеристики согласно ETIM 6.0


Low-voltage industrial components (EG000017) / Motor protection circuit-breaker (EC000074)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Motor protection circuit-breaker (ecl@ss8.1-27-37-04-01 [AGZ529013])			
Overload release current setting		A	0 - 0
Adjustment range undelayed short-circuit release		A	0 - 0
Thermal protection			No
Phase failure sensitive			No
Switch off technique			Electronic
Rated operating voltage		V	690 - 690
Rated permanent current I _u		A	65
Rated operation power at AC-3, 230 V		kW	0
Rated operation power at AC-3, 400 V		kW	0
Type of electrical connection of main circuit			Screw connection
Type of control element			Turn button
Device construction			Built-in device fixed built-in technique
With integrated auxiliary switch			No
With integrated under voltage release			No
Number of poles			3
Rated short-circuit breaking capacity I _{cu} at 400 V, AC		kA	0
Degree of protection (IP)			IP20
Height		mm	162
Width		mm	55
Depth		mm	187

Апробации


Product Standards			IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.			E36332
UL Category Control No.			NLRV
CSA File No.			165628
CSA Class No.			3211-05
North America Certification			UL listed, CSA certified
Specially designed for North America			No

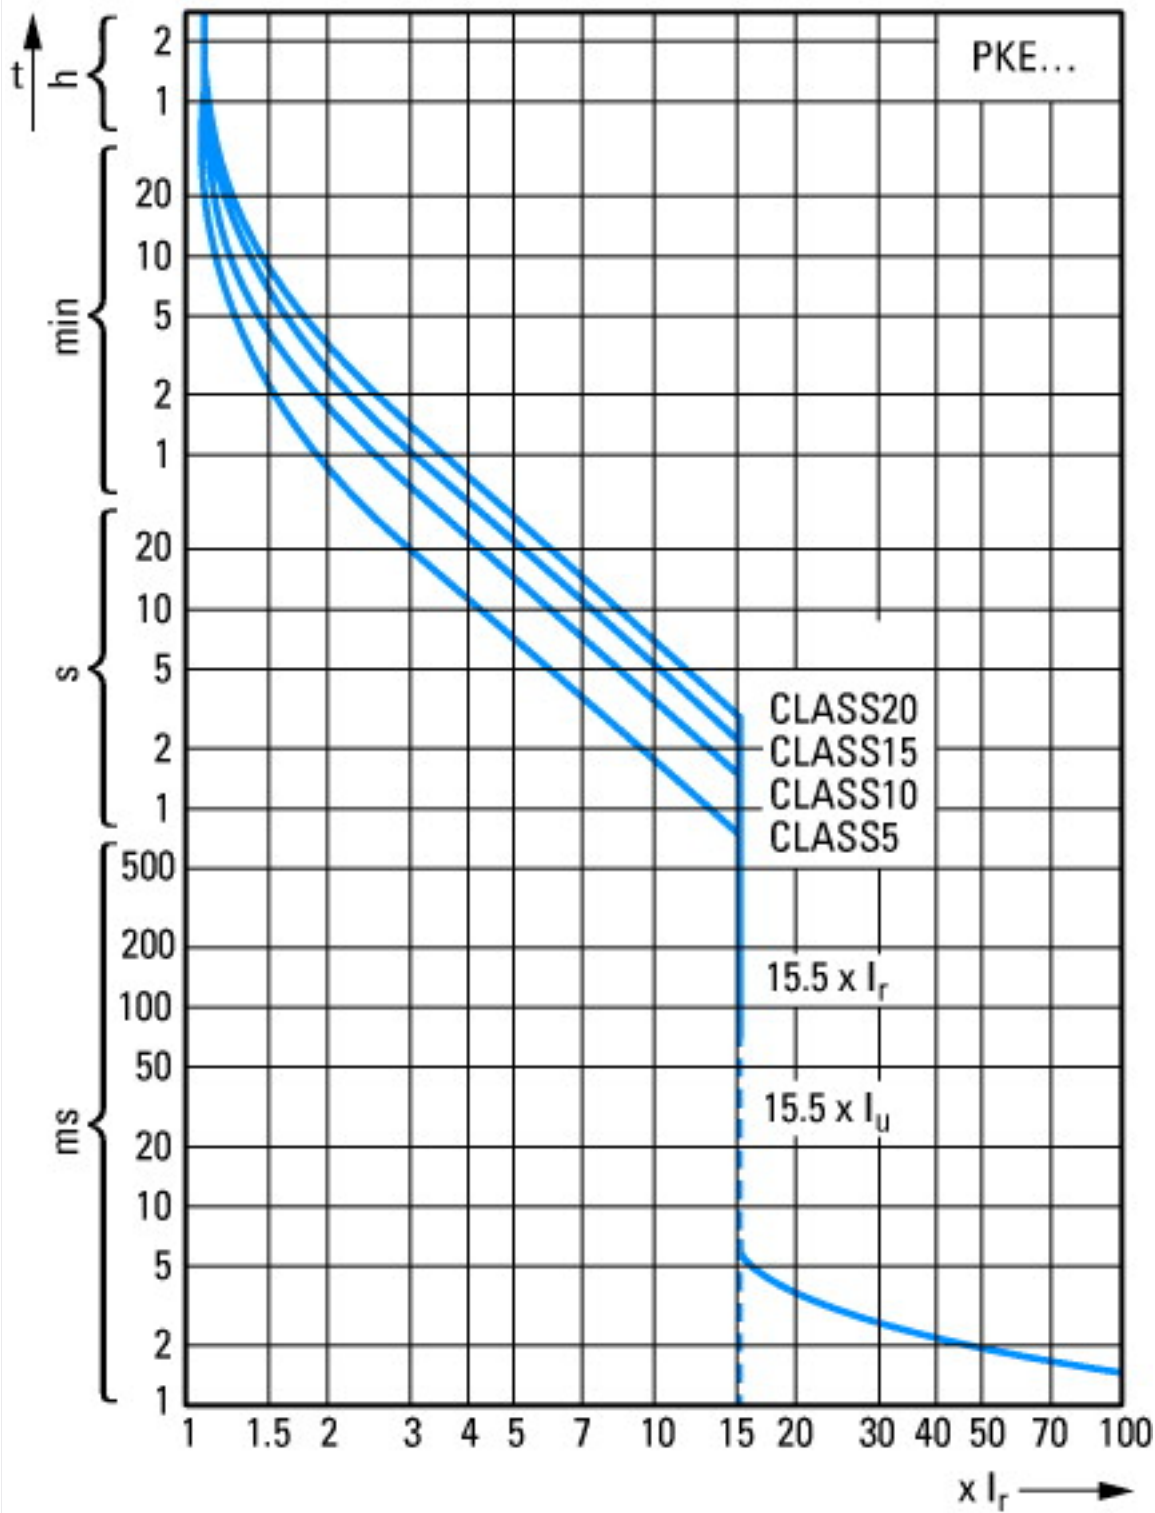


Характеристики расцепления

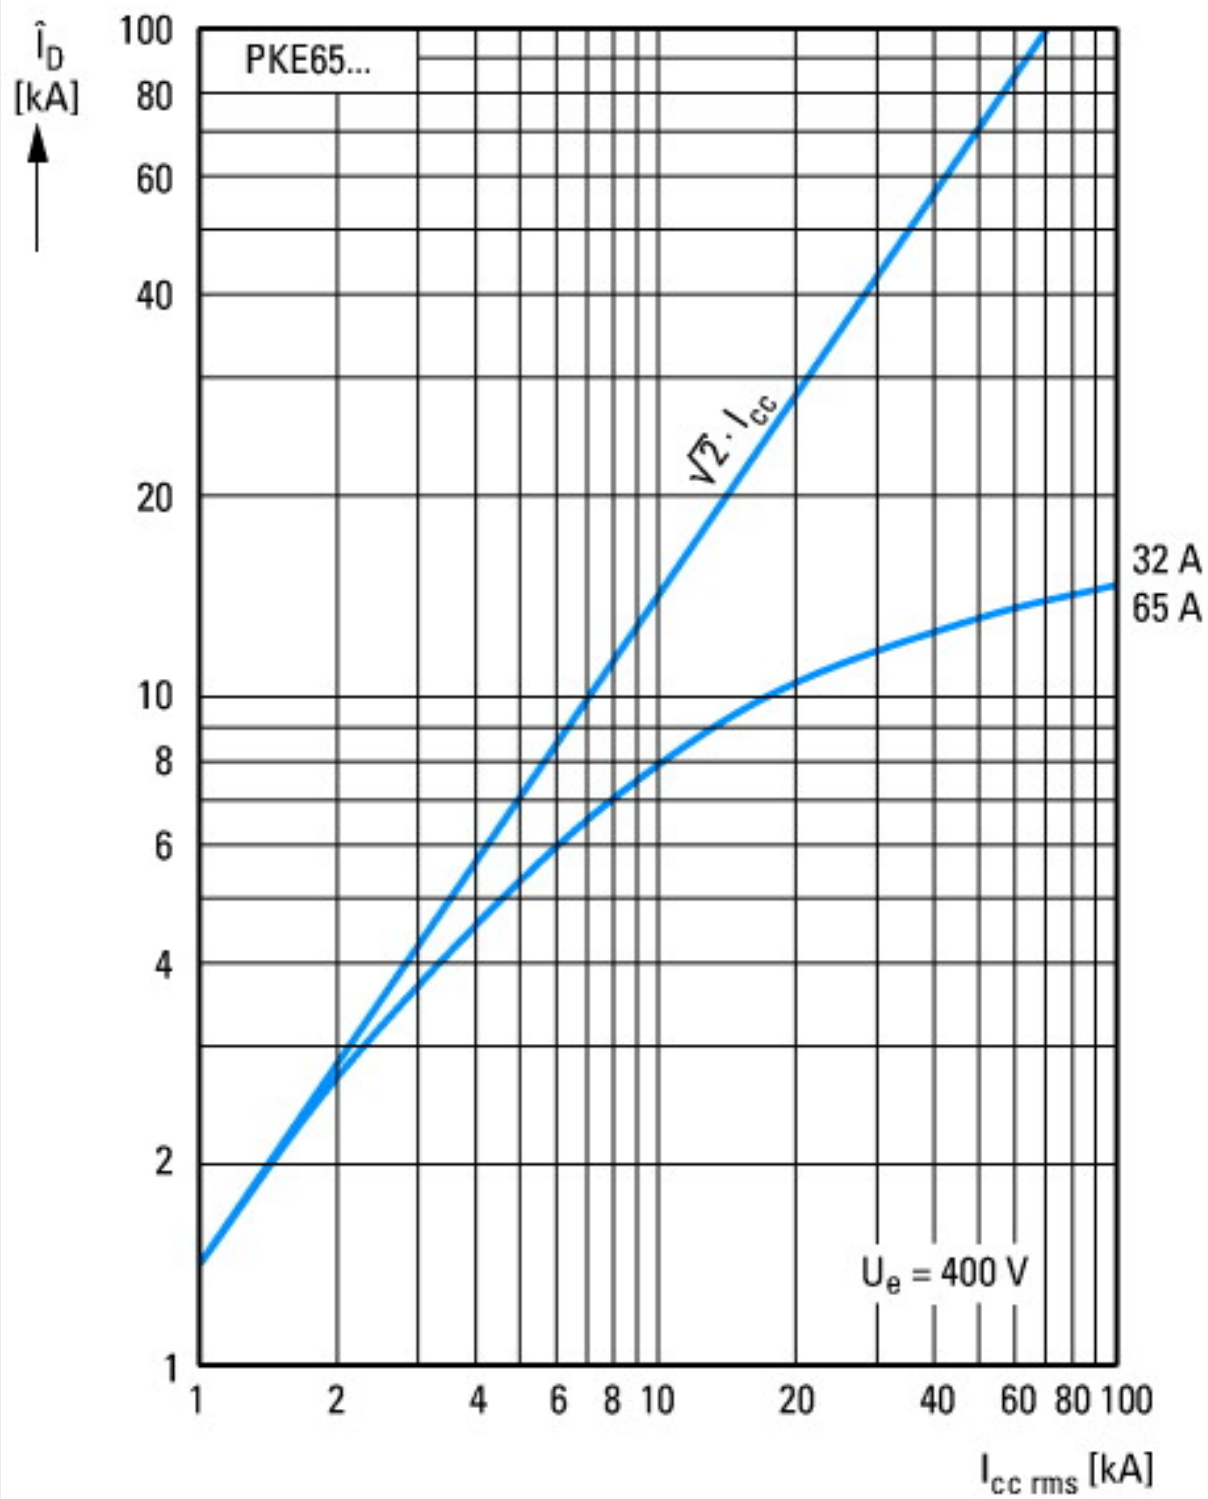

Номинальный ток предохранителя

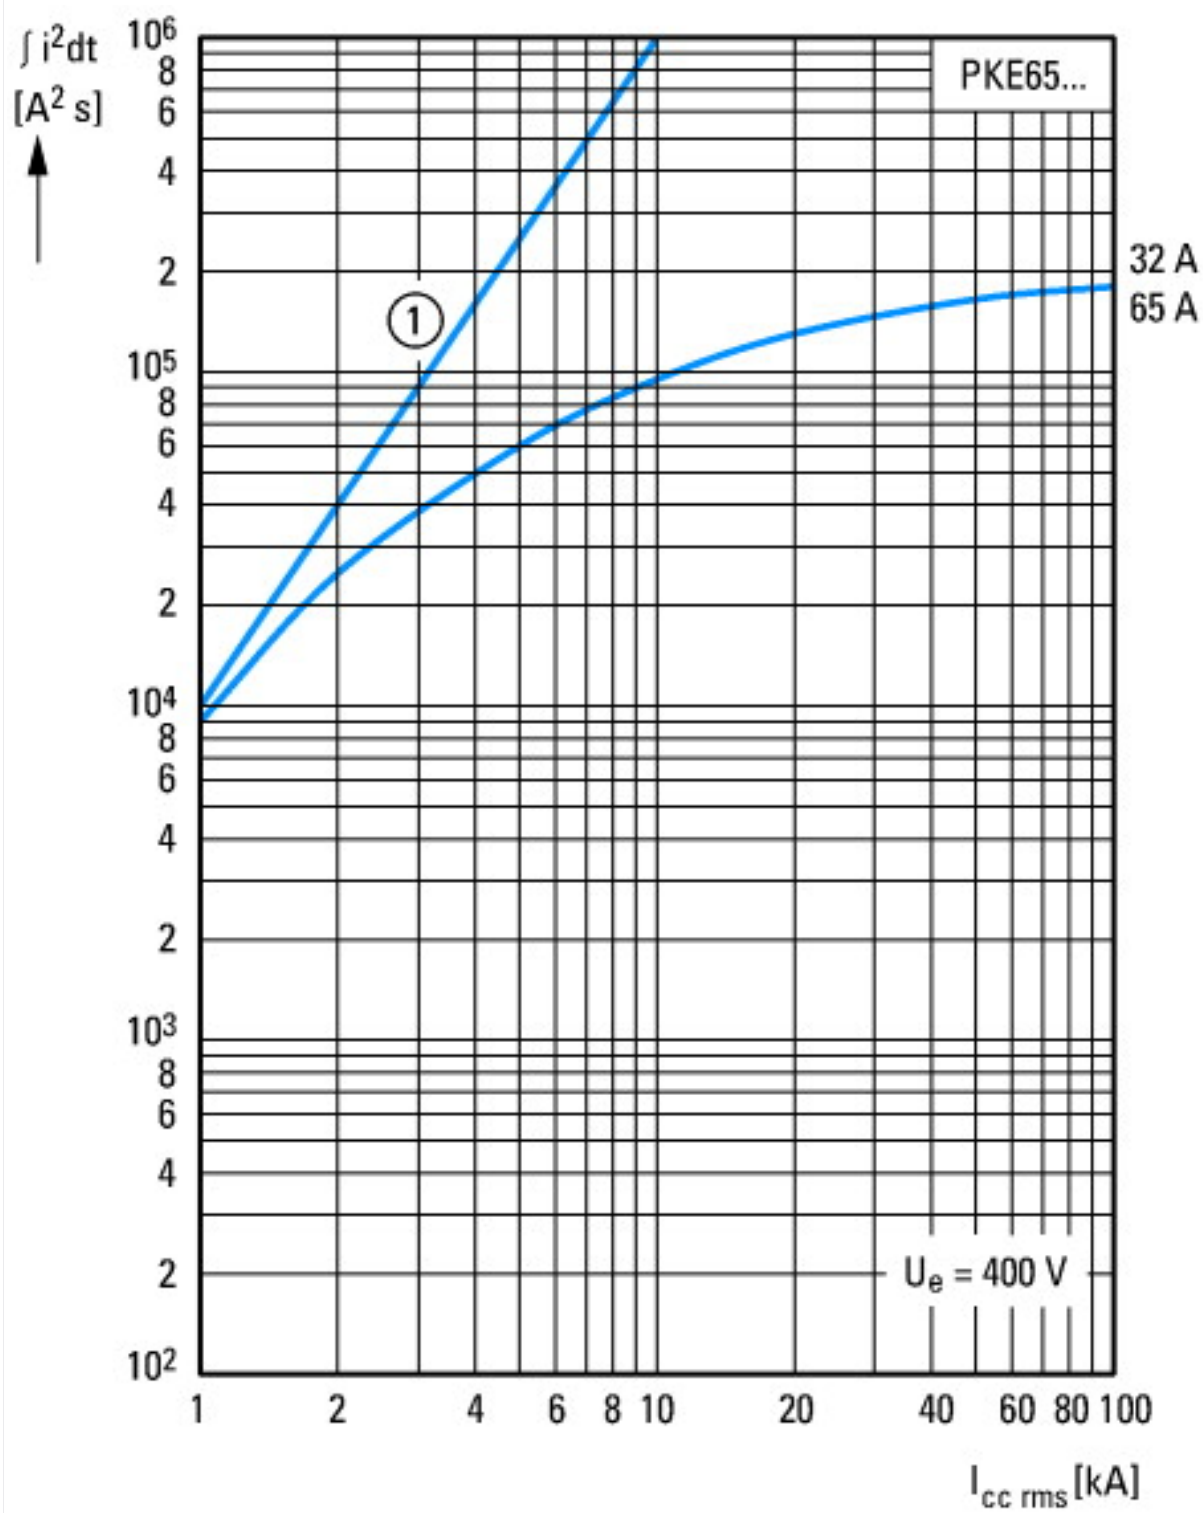

① 1. полупериод
пропускаемая энергия

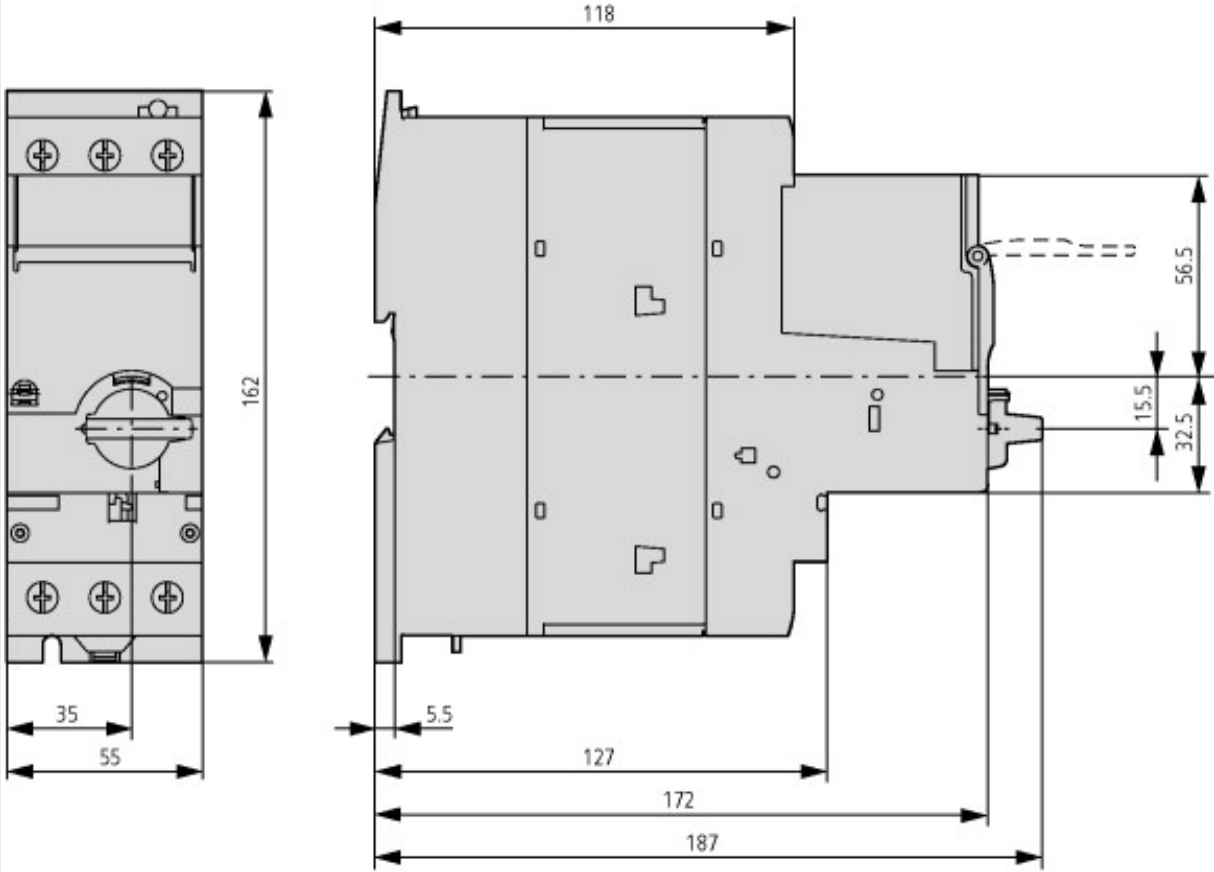

Основное устройство с расцепляющим модулем

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL03402019Z (AWA1210-2490) Автоматы защиты двигателей PKE с электронной защитой от перегрузки в диапазоне значений	
IL03402019Z (AWA1210-2490) Автоматы защиты двигателей PKE с электронной защитой от перегрузки в диапазоне значений	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03402019Z2013_11.pdf
MN03402004Z Автоматы защиты двигателей PKE12 и PKE32; контроль перегрузки для взрывозащищенных электродвигателей	
MN03402004Z Motorschutzschalter PKE12 und PKE32; Überlastüberwachung von Ex e-Motoren - Deutsch / English	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN03402004Z_DE_EN.pdf
Коммутационная способность	http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=7.35
Пускатели двигателей и "Специальные номинальные характеристики" для северо-американского рынка	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953de.pdf
Адаптер магистральной шины для рационального монтажа пускателей двигателей - теперь также для Северной Америки -	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf