

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОММАШ ТЕСТ»
(ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»)**

119415, город Москва, проспект Вернадского, дом 41, строение 1, этаж 4, помещение I, комната 28.

адрес места нахождения юридического лица

142300, Московская область, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2

адрес места осуществления деятельности в области аккредитации

+7 4954813380, info@prommashtest.ru

номер телефона, адрес электронной почты



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель отдела

контрольных испытаний

ИЦ ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»

Горбунов.И.А

09.06.2025

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 60УТК от 09.06.2025**

Частичное копирование и распространение протокола без письменного разрешения
ИЦ ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» не допускается.

Результаты испытаний, зафиксированные в этом протоколе, распространяются только на образцы,
подвергнутые испытаниям.

Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

1. Общие сведения

Таблица 1.

Наименование продукции:*	Контактор модульный КМ 25А 2NO PROXIMA EKF
Заказчик, адрес заказчика и контактные данные:*	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ", 127273, Россия, город Москва, улица Отрадная, Дом 26, Строение 9, Этаж 5
Изготовитель, адрес изготовителя:*	CECF Electric Trading (Shanghai) Co.Ltd" Место нахождения (адрес юридического лица): Китай, 1421, Suncome Cimic Tower, 800 Shang Cheng Road, Pudong New District, Shanghai
Дата отбора образца:*	Для обеспечения достоверности и применения результатов не требуется
План и метод отбора образца:*	Для обеспечения достоверности и применения результатов не требуется
Дата поступления образца:	22.05.2025
Даты начала и окончания испытаний:	24.05.2025-02.06.2025
Основание для проведения испытаний:	Направление №- 2997052 от -19.05.2025
Цель проведения испытаний:	Подтверждение технических характеристик (требований)
Требования к объекту испытаний:	ГОСТ ИЕС 60947-1:2007
Методы испытаний:	ГОСТ ИЕС 60947-1:2007 п 8.3.3.3
Место проведения испытаний:	142300 Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2
Результаты, полученные от внешних поставщиков:	Отсутствуют
Примечание:	-

* - Информация предоставлена Заказчиком. ИЦ не несет ответственность за полноту и достоверность сведений.

2. Описание, состояние и идентификация образца

Таблица 2.

Идентификация, описание образца(ов), его характеристики:	Контактор модульный КМ 25А 2NO PROXIMA EKF 2 шт. Заводской № km-1-25-20
Состояние образца (ов):	Образец видимых дефектов и повреждений не имеет
Представленные документы:	Паспорт

3. Результаты испытаний

Таблица 3

Метод испытаний	Наименование показателя	Примечания	Примечание/особые условия испытаний
ГОСТ ИЕС 60947-1:2007 п 8.3.3.3.3	Испытание на превышение нагрева корпуса и внешних элементов.	Испытание проводилось при температуре +23,4 °C Относительная влажность 83% Атмосферное давление 105 кПа Образец был закреплен на оснастку. Далее подключили образец к стенду. Испытательный ток 25А. Время выдержки 2 часа. Подсоединили 7 термопар на образец Приступили к испытанию.	Соответствует
Расположение датчиков: Рисунок 1			

Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют.

Мнения и интерпретации: отсутствуют.

Дополнительная информация: отсутствует.

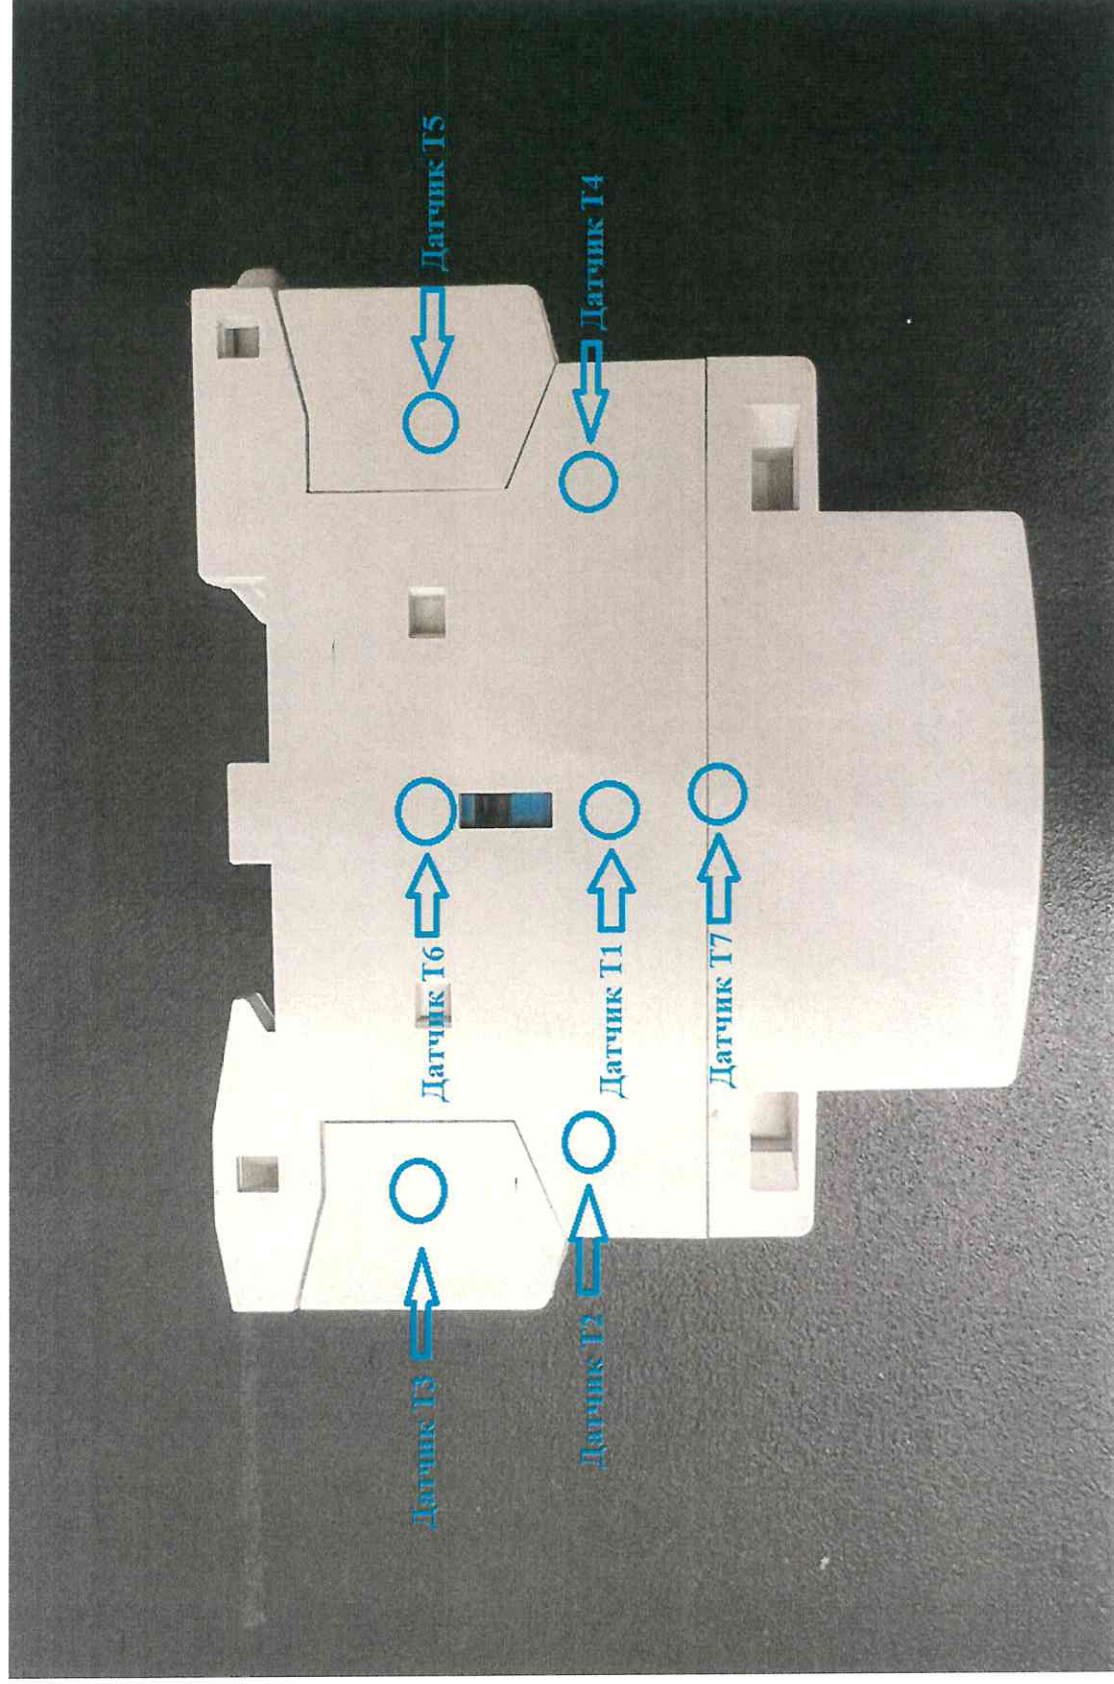


Рисунок 1

4. Сведения о применяемых средствах измерений и испытательном оборудовании

Таблица 4.

№ п/п	Наименование	Инвентарный номер	Аттестован/ поверен до даты
1.	Прибор комбинированный, Testo 622	ИЛНВО-СИ186	08.01.2026
2.	Измеритель микропроцессорный ТРМ200-Н с программным обеспечением версии 03.0002	ИЛНВО-СИ142	02.11.2026
3.	Измеритель микропроцессорный ТРМ200-Н с программным обеспечением версии 03.0002	ИЛНВО-СИ143	02.11.2026
4.	Измеритель микропроцессорный ТРМ200-Н с программным обеспечением версии 03.0002	ИЛНВО-СИ144	02.11.2026
5.	Активная нагрузка и ее регулирование к испытуемому оборудованию	ИЛНВО-ИО083	08.08.2025
6.	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	ИЛНВО-СИ095	09.04.2026

Должность, фамилии лиц, проводивших испытания	Подписи
Инженер-испытатель, Клименко Д.Д.	

-----Конец протокола-----