



контактный элемент, болтовое соединение, крепление на монтажное основание, 1 размыкающий контакт

Тип **M22-KC01**  
Каталог № **216382**  
Eaton Каталог № **M22-KC01Q**

## Программа поставок









Ассортимент		Дополнительное оснащение
Отдельное устройство/законченное устройство		Функциональный блок
Основная функция дополнительного оснащения		Контактные элементы
Контрольные знаки		
Техника присоединения		Винтовые клеммы
крепление		Крепление базовой части
<b>Назначение контактов</b>		
Разм. = размыкающий контакт		1 разм.
Указание		 = защитная функция посредством принудительного размыкания согласно IEC/EN 60947-5-1.
<b>Ход органа управления и приводное усилие согл. DIN EN 60947-5-1, гл. 5.4.1</b>		
Принудительное размыкание	мм	4.8
Макс. ход	мм	5.7
Минимальное усилие для принудительного размыкания	N	15
графические условные обозначения		

Диаграмма хода контакта, ход в соединении с фронтальным элементом	
Распайка	
Класс защиты	IP20
Подключение к SmartWire-DT	нет
Способ подключения	Одиночный контакт
<b>указания</b>	
макс. 3 шт. на нижнюю часть корпуса	

## Технические характеристики

### Общая информация

Стандарты и предписания		IEC 60947-5-1
Механический срок службы	Переключени: $\times 10^6$	> 5
частота приведения в действие	Переключени: ч	 3600
Сила нажатия	N	 5
Пусковой момент (винтовые клеммы)	Нм	 0.8
Класс защиты		IP20
Стойкость к климатическим воздействиям		Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей среды		
разомкнут	°C	-25 - +70
Удароустойчивость согласно IEC 60068-2-27 длительность ударного воздействия 11 мс, полусинус	g	> 30
Поперечные сечения соединения	мм <sup>2</sup>	
одножильный	мм <sup>2</sup>	0,75 - 2,5
многожильный	мм <sup>2</sup>	0,5 - 2,5
тонкопроволочный с оконечной муфтой	мм <sup>2</sup>	0,5 - 1,5

### Контакты

Номинальная устойчивость к импульсу	$U_{imp}$	В перем. тока	6000
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	$U_i$	В	500
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3
Надёжность управляющей системы			
при 24 В пост. тока/5 мА	$H_F$	Частота отказов	$< 10^{-7}$ (т.е. 1 отказ на $10^7$ соединений)
при 5 В пост. тока/1 мА	$H_F$	Частота отказов	$< 5 \times 10^{-6}$ (т.е. 1 отказ на $5 \times 10^6$ соединений)
макс. защита от короткого замыкания			
без плавкого предохранителя		Тип	PKZMO-10/FAZ-B6/1
Предохранитель	gG/gL	A	10

### Коммутационная способность

Расчетный рабочий ток	$I_e$	A	
АС-15			
115 В	$I_e$	A	6
220 В 230 В 240 В	$I_e$	A	6
380 В 400 В 415 В	$I_e$	A	4
500 В	$I_e$	A	2
DC-13			
24 В	$I_e$	A	3
42 В	$I_e$	A	1.7
60 В	$I_e$	A	1.2
110 В	$I_e$	A	0.6

220 В	I <sub>e</sub>	A	0.3
Электрический срок службы			
АС-15			
230 В/0,5 А	Переключени:	x 10 <sup>6</sup>	1.6
230 В/1,0 А	Переключени:	x 10 <sup>6</sup>	1
230 В/3,0 А	Переключени:	x 10 <sup>6</sup>	0.7
DC-13			
12 В/2,8 А	Переключени:	x 10 <sup>6</sup>	1.2

#### Вспомогательный контакт

Условный ток короткого замыкания	I <sub>q</sub>	кА	1
----------------------------------	----------------	----	---

### Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	I <sub>n</sub>	A	6
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	P <sub>vid</sub>	W	0.11
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	P <sub>vid</sub>	W	0
Статическая потеря мощности, не зависит от тока	P <sub>vs</sub>	W	0
Способность отдавать потери мощности	P <sub>ve</sub>	W	0
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70
Проверка конструкции IEC/EN 61439			
10.2 твёрдость материалов и деталей			
10.2.2 Коррозионная стойкость			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.5 Подъём			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки			Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока			Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции			
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев			Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.

## Технические характеристики согласно ETIM 6.0


Low-voltage industrial components (EG000017) / Auxiliary contact block (EC000041)

Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Auxiliary switch block (ec1@ss8.1-27-37-13-02 [AKN342010])

Number of contacts as change-over contact			0
Number of contacts as normally open contact			0
Number of contacts as normally closed contact			1
Rated operation current I <sub>e</sub> at AC-15, 230 V		A	6
Type of electric connection			Screw connection
Model			Top mounting
Mounting method			Floor fastening

## Апробации

Product Standards			IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			012528
CSA Class No.			3211-03
North America Certification			UL listed, CSA certified
Degree of Protection			UL/CSA Type: -

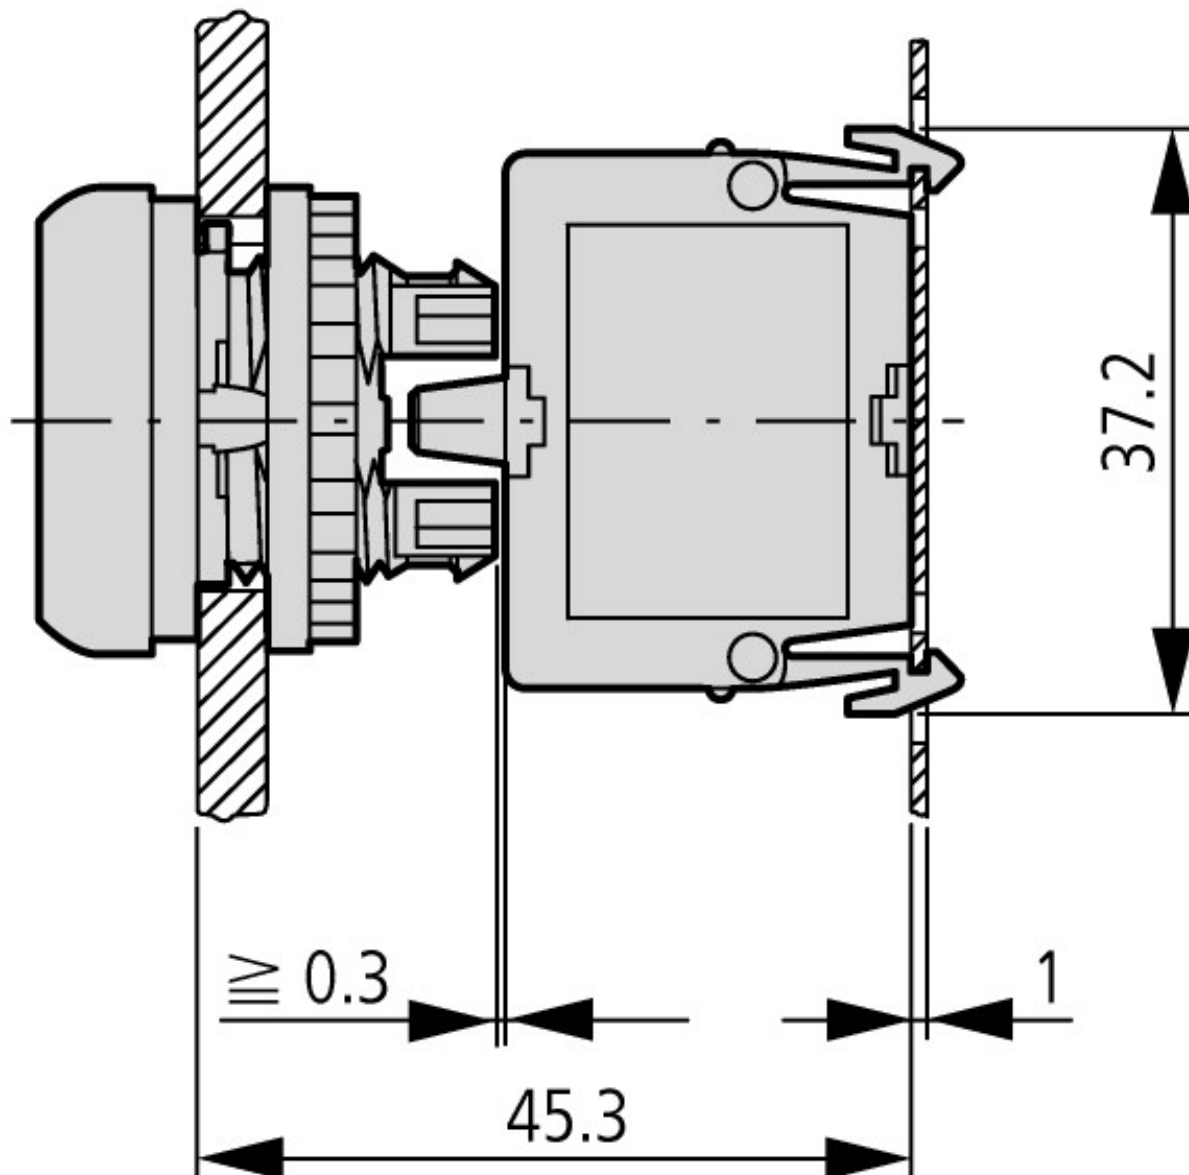

Кнопки с M22-(C)К...  
Кнопки с M22-(C) LED...+ M22-XLED...

### Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL04716002Z (AWA1160-1745) Система RMO-Titan

IL04716002Z (AWA1160-1745) Система RMO-Titan

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2017\\_01.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2017_01.pdf)

Информационный листок к символу испытаний DGUV

[http://www.dguv.de/medien/dguv-test-medien/\\_pdf\\_zip\\_doc\\_ppt/agn-und-pzo/dguv\\_test\\_zeichen\\_infoblatt\\_kunden.pdf](http://www.dguv.de/medien/dguv-test-medien/_pdf_zip_doc_ppt/agn-und-pzo/dguv_test_zeichen_infoblatt_kunden.pdf)