


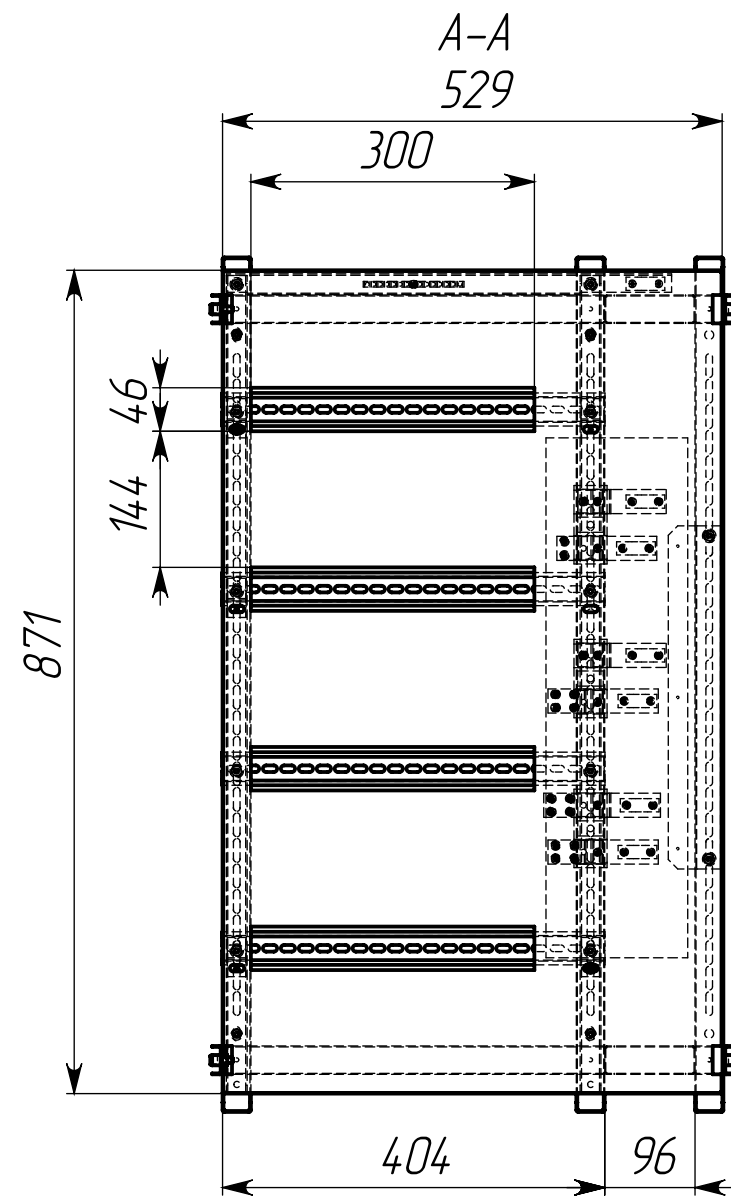
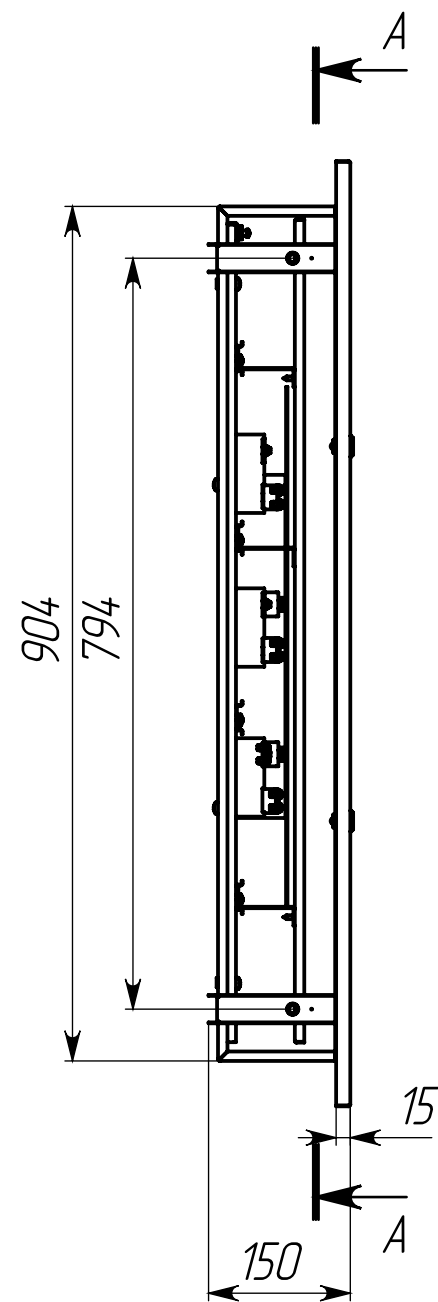
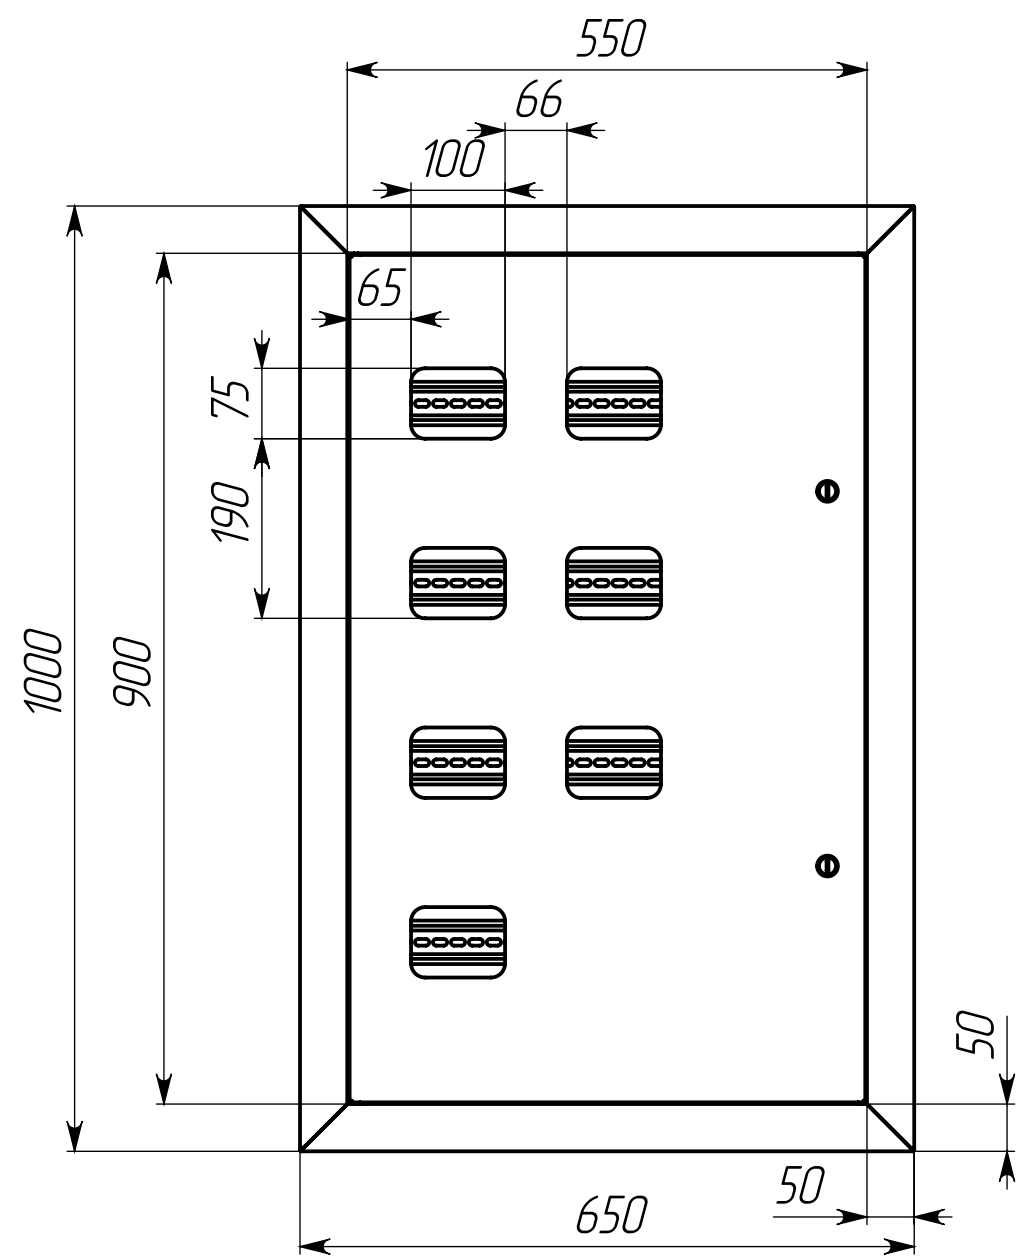
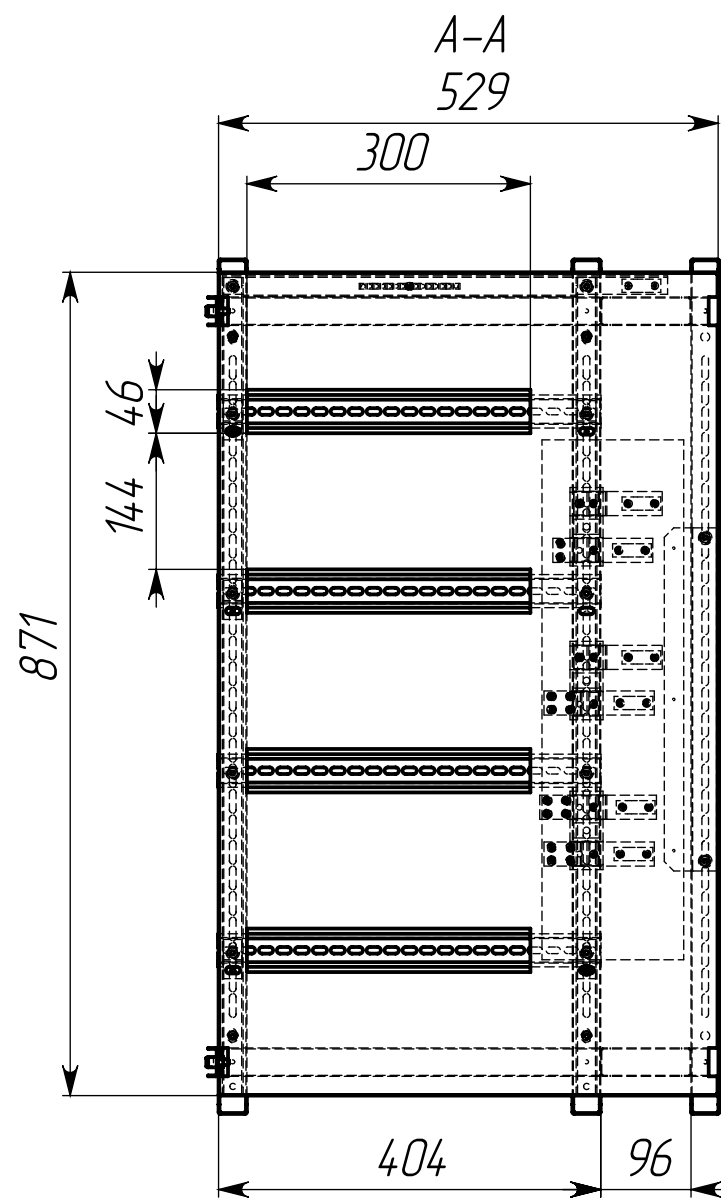


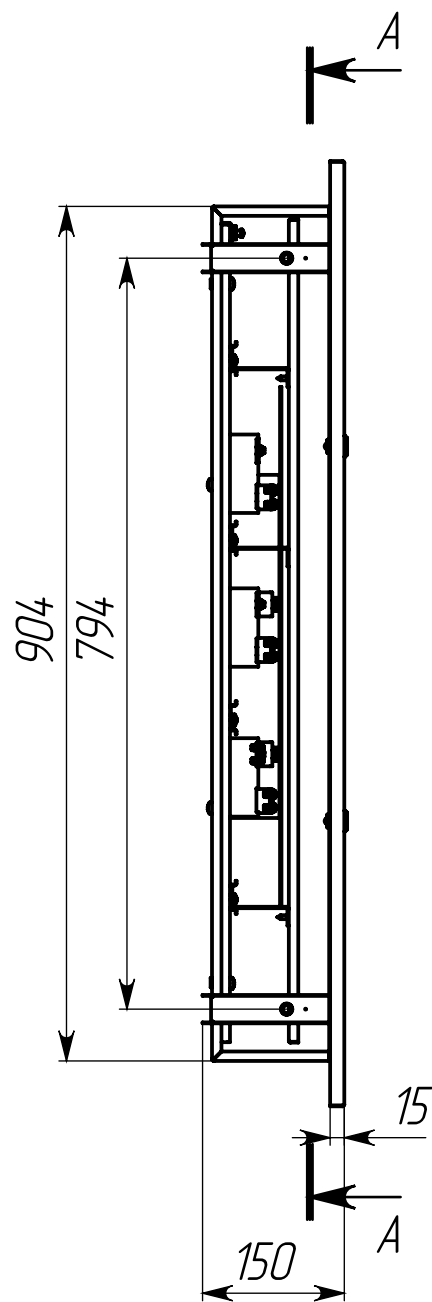




Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ЩЭ 7 кв. 1-дверный без слабот. отс. (1000x650x150) IP31 EKF PROxima	Масса	Масштаб
Разраб.	Дейднер А.Б.					1:8
Пров.	Лексина О.Ю.					
Рассчитал	Цекрашвили Ю.А.				Лист 1	Листов 6
Т. контр.	Кротова Ю.Л.					

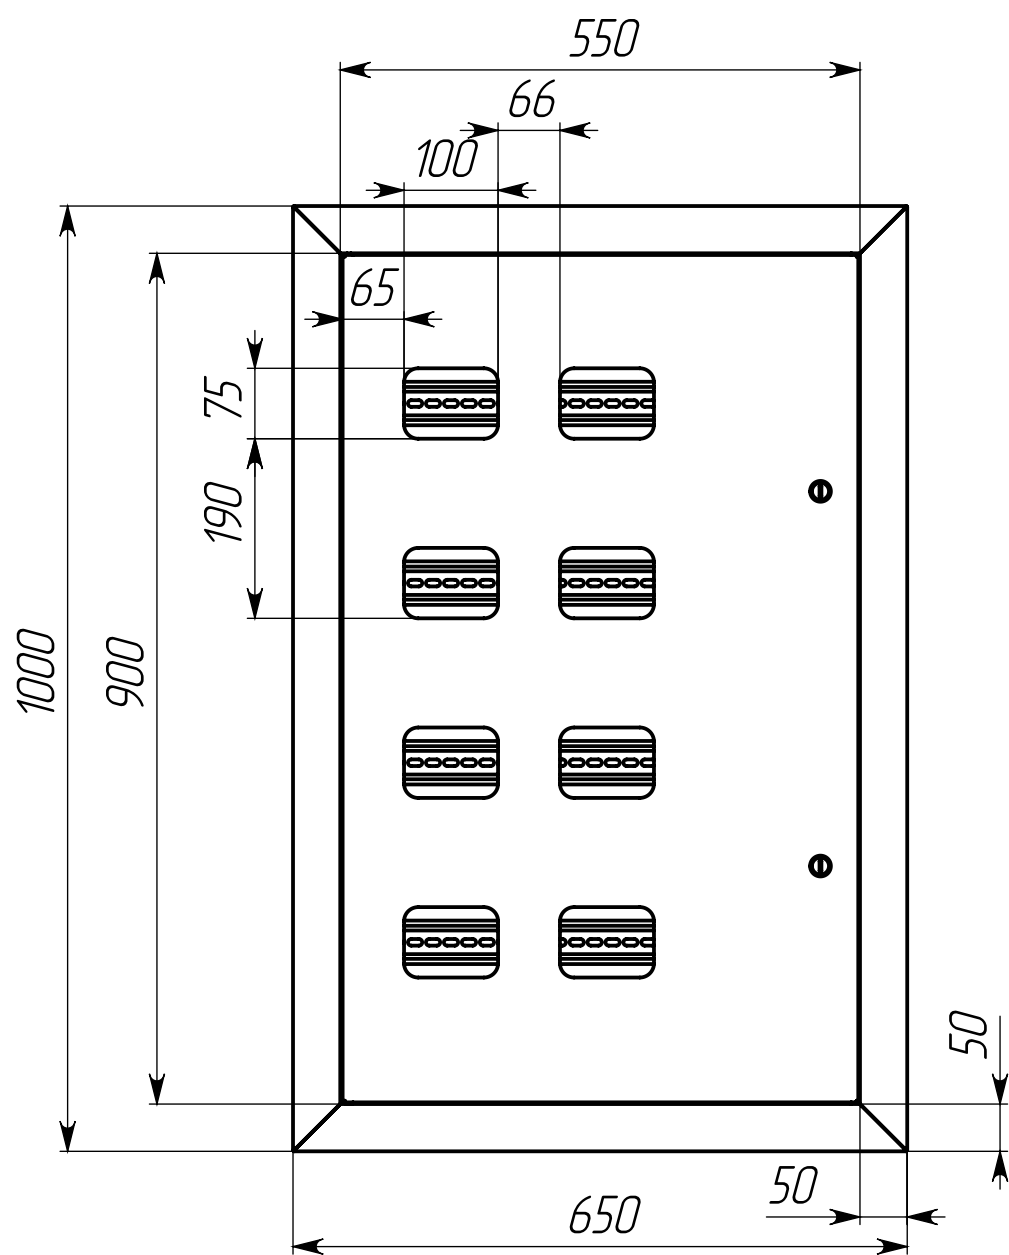




Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ЩЭ 8 кв. 1-дверный без слабот. отс. (1000x650x150) IP31 EKF PROxima	Масса	Масштаб
Разраб.	Дейднер А.Б.					1:8
Пров.	Лексина О.Ю.					
Рассчитал	Цекрашвили Ю.А.				Лист 2	Листов 6
Т. контр.	Кротова Ю.Л.					

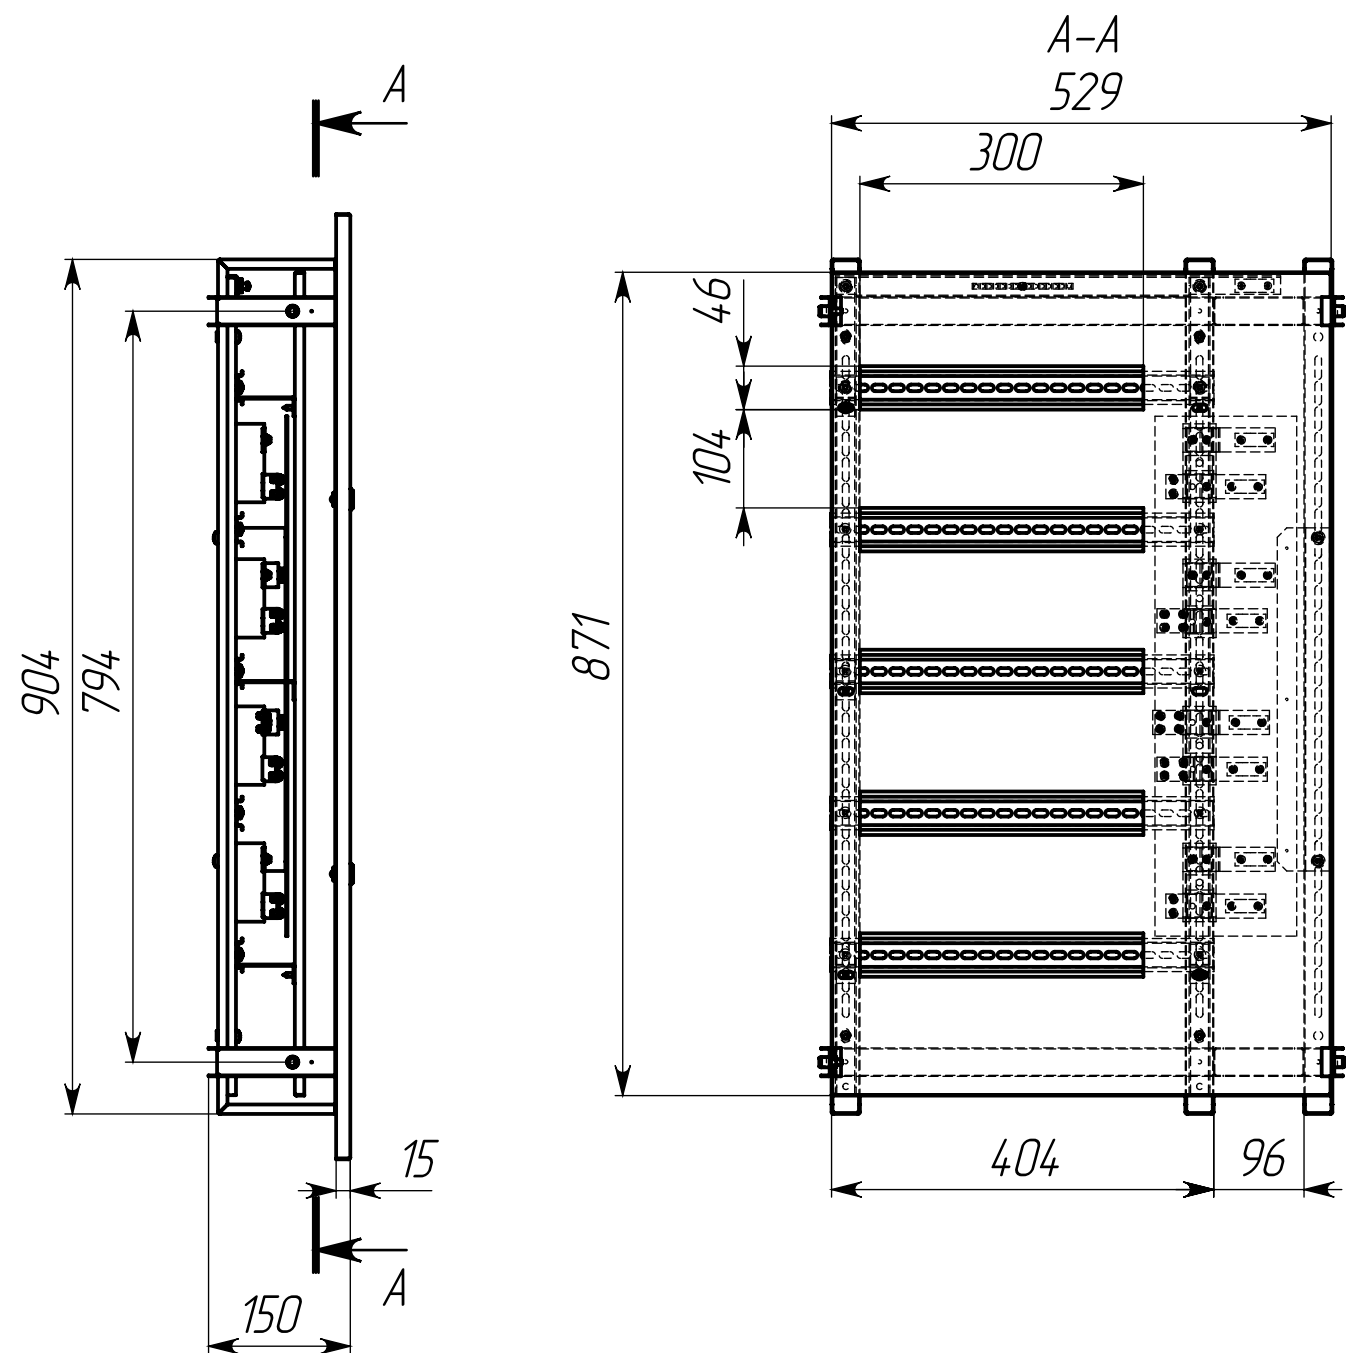

				ЩЭ 10 кв. 1-дверный без слабот. отс. (1000x650x150) IP31 EKF PROxima	Масса	Масштаб
Изм.	№ докум.	Подп.	Дата			1:8
Разраб.	Дейднер А.Б.					
Пров.	Лексина О.Ю.					
Рассчитал	Цекарашвили Ю.А.				Лист 4	Листов 6
Т. контр.	Кротова Ю.Л.					

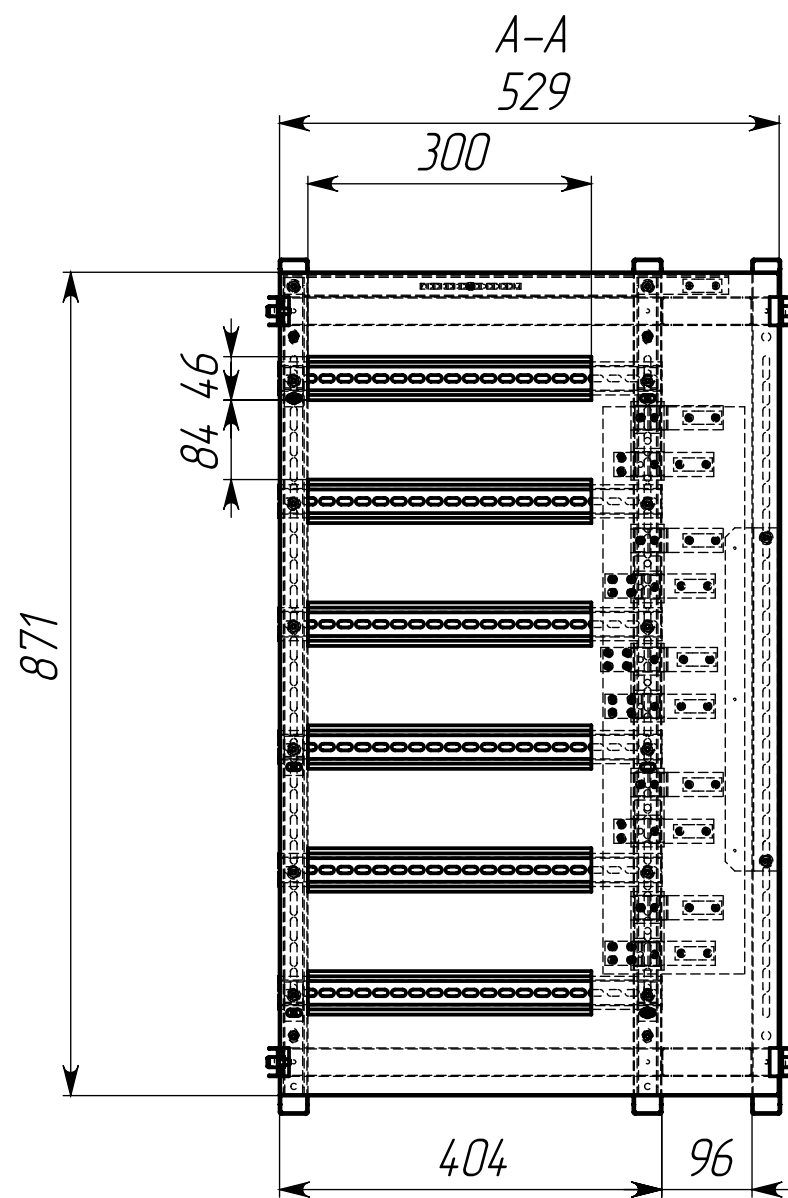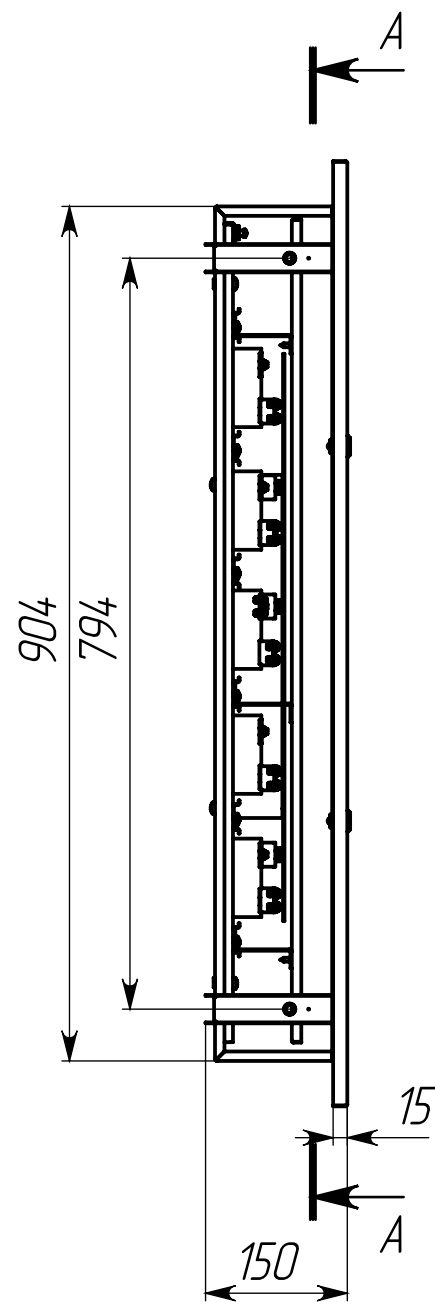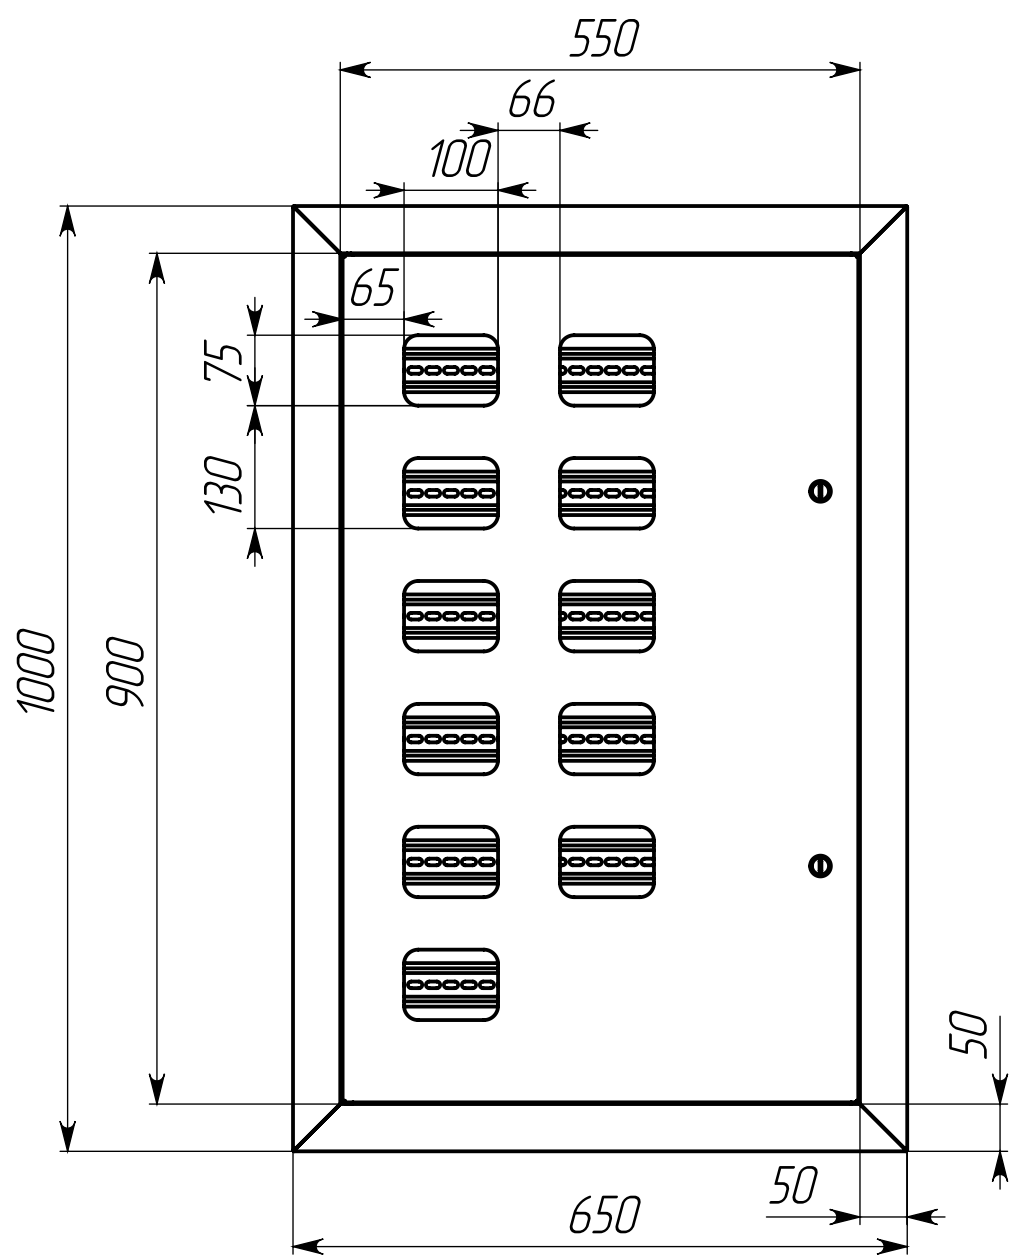

Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ЩЭ 11 кв. 1-дверный без слабот. отс. (1000x650x150) IP31 EKF PROxima	Масса	Масштаб
Разраб.	Дейднер А.Б.					1:8
Пров.	Лексина О.Ю.					
Рассчитал	Цекрашвили Ю.А.				Лист 5	Листов 6
Т. контр.	Кротова Ю.Л.					

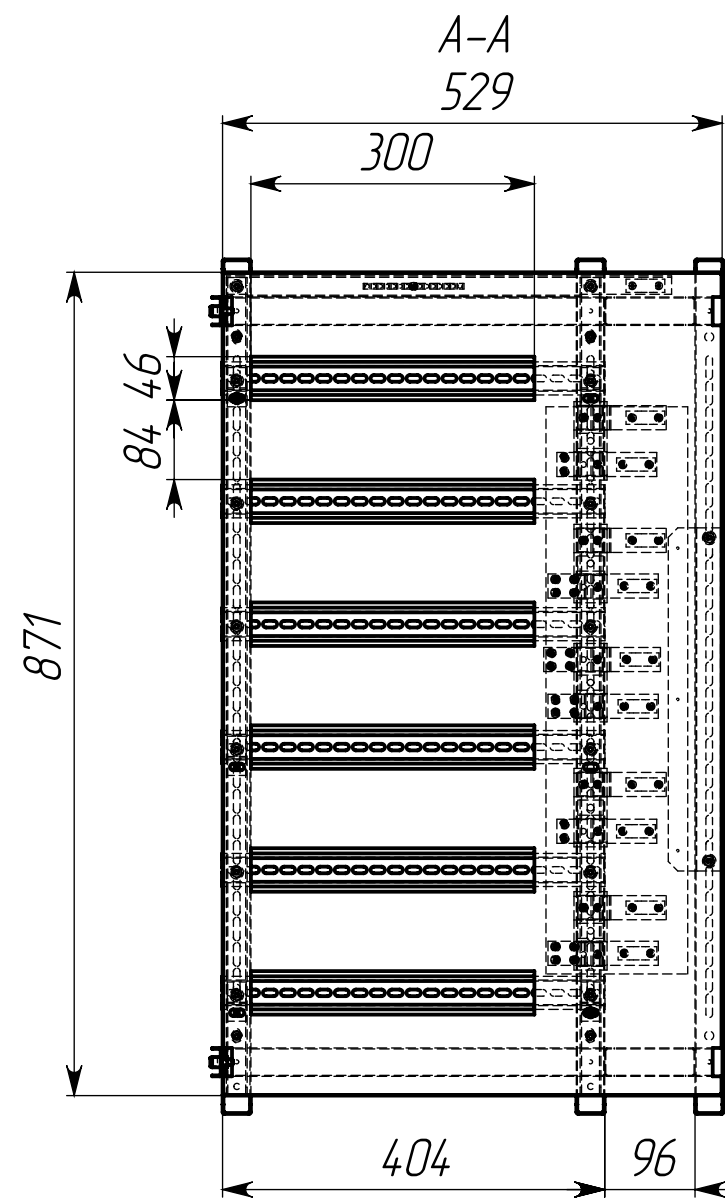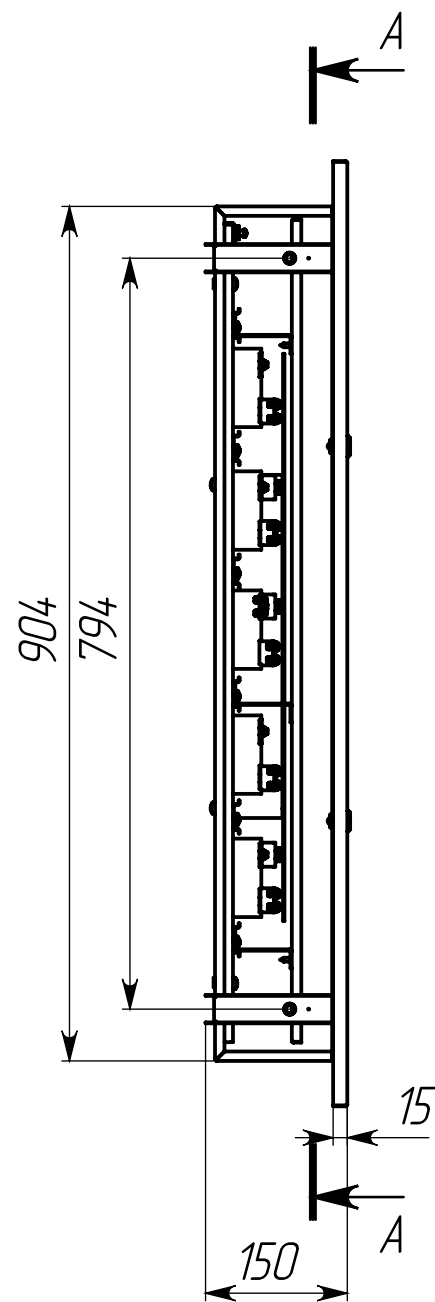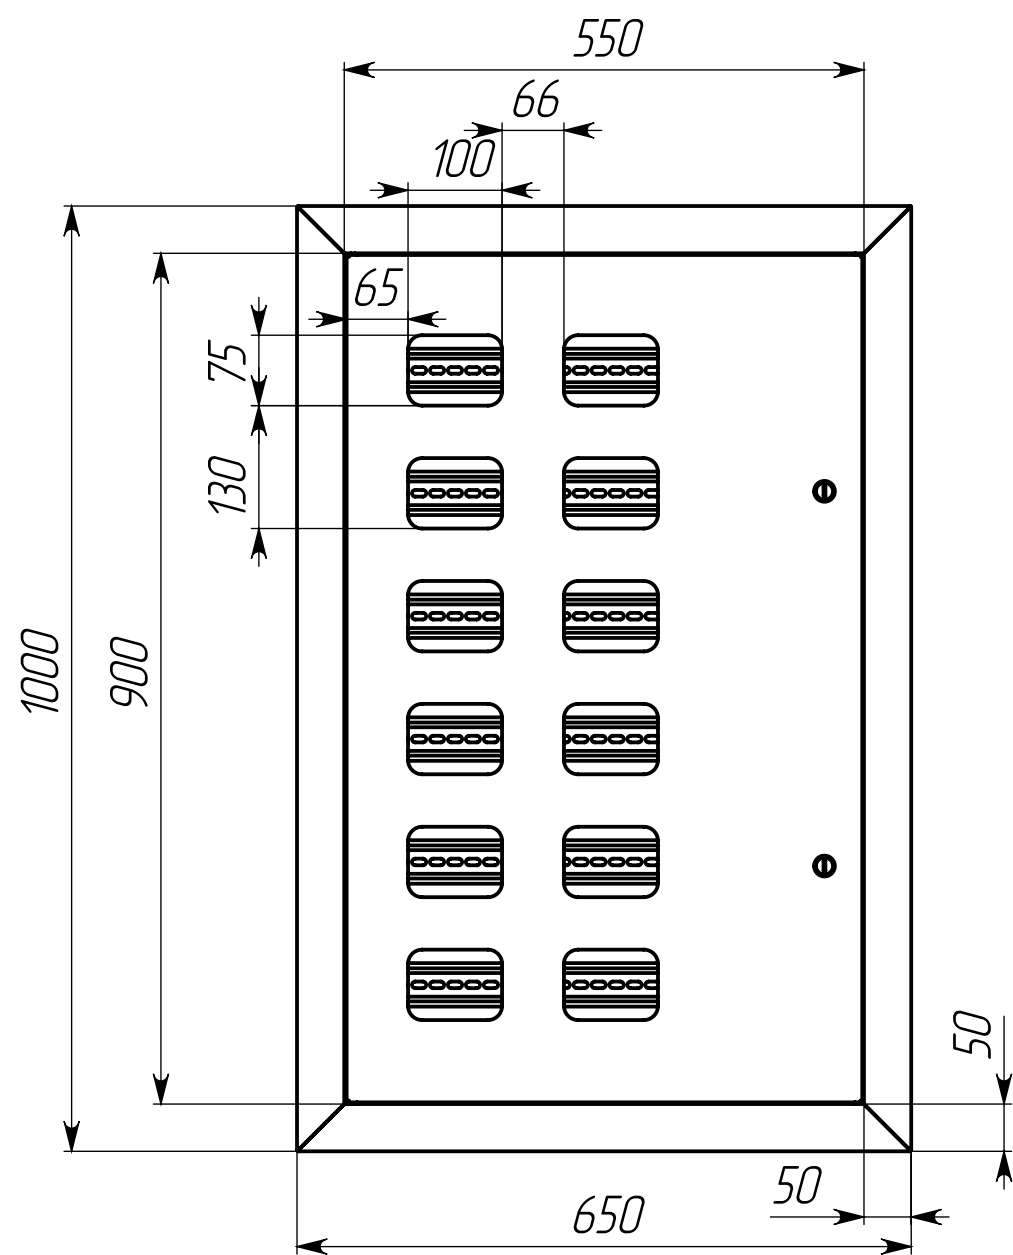

Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ЩЭ 12 кв. 1-дверный без слабот. отс. (1000x650x150) IP31 EKF PROxima	Масса	Масштаб
Разраб.	Дейднер А.Б.					1:8
Пров.	Лексина О.Ю.					
Рассчитал	Цекрашвили Ю.А.				Лист 6	Листов 6
Т. контр.	Кротова Ю.Л.					