



## Ручка на дверь, блокируемая в положении 0, для NZM2

Тип  
Каталог №

NZM2-XTVDV  
260174

Abbildung ähnlich

### Программа поставок

|                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ассортимент                                                                                                                            |  | Дополнительное оснащение                                                                                                                                                               |
| Принадлежности                                                                                                                         |  | Поворотная ручка с дверной муфтой                                                                                                                                                      |
| Стандарт/сертификат                                                                                                                    |  | UL/CSA, IEC                                                                                                                                                                            |
| Типоразмер                                                                                                                             |  | NZM2                                                                                                                                                                                   |
| Описание                                                                                                                               |  | Поворотная ручка с дверной муфтой для управления выключателем при закрытой двери шкафа управления                                                                                      |
| Функция                                                                                                                                |  | Стандарт, черный/серый                                                                                                                                                                 |
| Класс защиты                                                                                                                           |  | IP66<br>UL/CSA Type 4X, Type 12                                                                                                                                                        |
| Возможность блокировки                                                                                                                 |  | Запирается на ручку и переключатель с максимальным количеством навесных замков до 3 штук.<br>на ручке модифицируется также в положении I с блокировкой двери                           |
| Блокировка двери                                                                                                                       |  | при запираании ВЫКЛ и ВКЛ не перелистывается<br>модифицируется в положении незывершённый ВКЛ<br>возможность открывания снаружи отверткой<br>Дверь открывается при ВЫКЛ.                |
| Информация по проектированию                                                                                                           |  | Наружная предупредительная табличка/табличка с наименованием, крепится зажимом<br>в сборе, включая поворотный привод и соединительные части<br>Дополнительно требуется удлинитель вала |
| Применяемое для                                                                                                                        |  | NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)                                                                                                                                                           |
| запираемый                                                                                                                             |  | двойной                                                                                                                                                                                |
| указания                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                        |
| Выключатель может быть установлен также при повороте на 90° до горизонтального положения слева/справа, при постоянном положении ручки. |  |                                                                                                                                                                                        |

### Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

|                                                                    |  |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Проверка конструкции IEC/EN 61439                                  |  |                                                                                       |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей                                |  |                                                                                       |
| 10.2.2 Коррозионная стойкость                                      |  | Требования производственного стандарта выполнены.                                     |
| 10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции                                 |  | Требования производственного стандарта выполнены.                                     |
| 10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве |  | Требования производственного стандарта выполнены.                                     |
| 10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве |  | Требования производственного стандарта выполнены.                                     |
| 10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению                  |  | Требования производственного стандарта выполнены.                                     |
| 10.2.5 Подъём                                                      |  | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.      |
| 10.2.6 Испытание на удар                                           |  | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.      |
| 10.2.7 Ярлыки                                                      |  | Требования производственного стандарта выполнены.                                     |
| 10.3 Класс защиты изоляции                                         |  | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.      |
| 10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока                       |  | Требования производственного стандарта выполнены.                                     |
| 10.5 Защита от удара электрическим током                           |  | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.      |
| 10.6 Монтаж оборудования                                           |  | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.      |
| 10.7 Внутренние электрические цепи и соединения                    |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.8 Подключения проводов, введённых снаружи                       |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.9 Свойства изоляции                                             |  |                                                                                       |
| 10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте                 |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |

|                                                            |  |  |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению     |  |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.                                                                                         |
| 10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала |  |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.                                                                                         |
| 10.10 Нагрев                                               |  |  | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. |
| 10.11 Стойкость к коротким замыканиям                      |  |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.                                        |
| 10.12 Электромагнитная совместимость                       |  |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.                                        |
| 10.13 Механическая функция                                 |  |  | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).                                                                      |


## Технические характеристики согласно ETIM 6.0



Low-voltage industrial components (EG000017) / Handle for power circuit breaker (EC000229)

Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Handle for switch devices (ecl@ss8.1-27-37-04-14 [AKF012011])

|                                    |  |  |       |
|------------------------------------|--|--|-------|
| Lockable                           |  |  | Yes   |
| Colour                             |  |  | Black |
| Suitable for emergency stop        |  |  | No    |
| With axe                           |  |  | No    |
| Suitable for power circuit breaker |  |  | Yes   |
| Suitable for switch disconnecter   |  |  | Yes   |

## Размеры

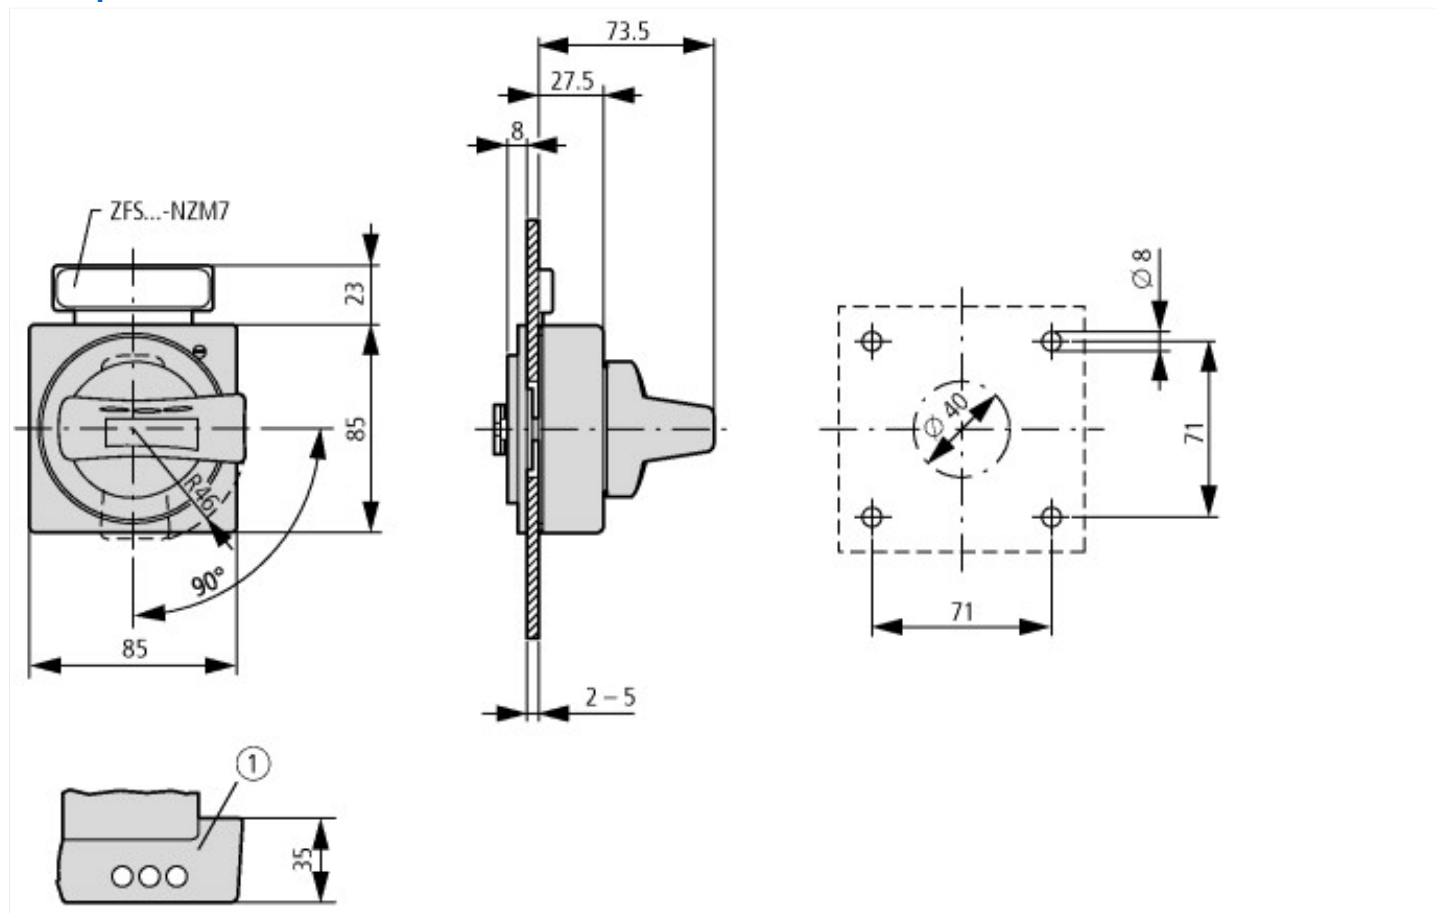

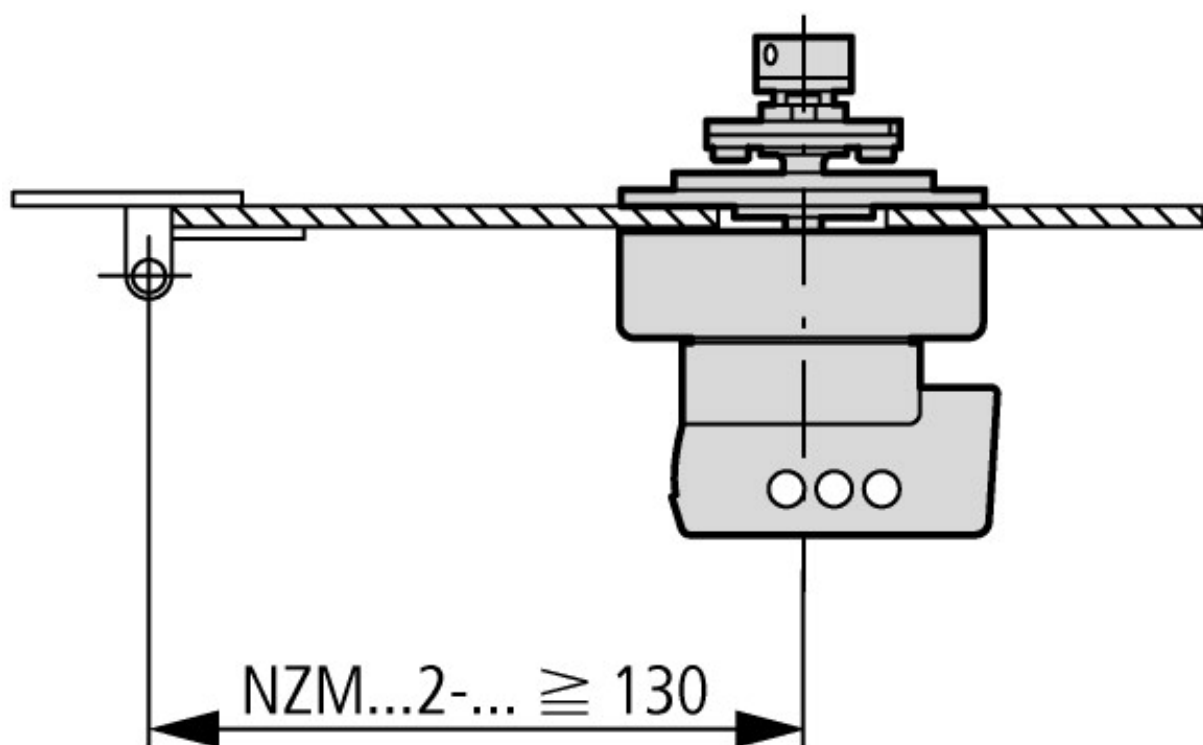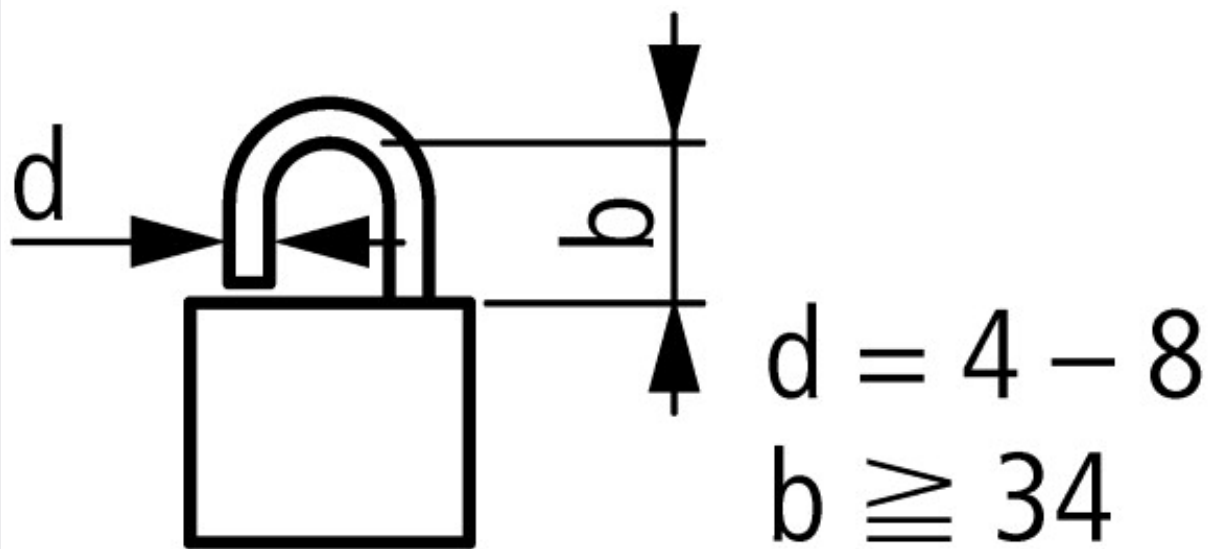

Минимальный зазор поворотной ручки с дверной муфтой, от оси вращения двери

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL01203005Z (AWA1230-1998) Поворотная ручка с дверной муфтой

IL01203005Z (AWA1230-1998) Поворотная  
ручка с дверной муфтой

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL01203005Z2017\\_01.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01203005Z2017_01.pdf)