



## Блокировка моторного привода, длинные тросы, 2 типоразмер

Тип  
Каталог №

NZM2-XMVRL  
104548

Abbildung ähnlich

### Программа поставок

|                                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Описание                                                                                                                                                                                  |  |  | для 2 переключателей одинакового или следующего типоразмера один напротив другого<br>Очень длинные тросы Боудена для монтажа один под другим или на соседних панелях распределительного шкафа. |
| Применяемое для                                                                                                                                                                           |  |  | NZM2(-4), N(S)2(-4)<br>+ NZM2(-4), N(S)2(-4)                                                                                                                                                   |
| указания                                                                                                                                                                                  |  |  |                                                                                                                                                                                                |
| Тип содержит детали для 2 выключателей.                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                |
| Дополнительно требуются дистанционные приводы.                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                |
| Макс. расстояние между выключателями → Проектирование                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                                                                                                |
| Не комбинируется с поворотными ручками, поворотными ручками с дверными муфтами, опережающими вспомогательными контактами, а также напрямую переключающим дистанционным приводом NZM2-XRD. |  |  |                                                                                                                                                                                                |

### Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

|                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Проверка конструкции IEC/EN 61439                                  |  |  |                                                                                                                                                                               |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей                                |  |  |                                                                                                                                                                               |
| 10.2.2 Коррозионная стойкость                                      |  |  | Требования производственного стандарта выполнены.                                                                                                                             |
| 10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции                                 |  |  | Требования производственного стандарта выполнены.                                                                                                                             |
| 10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве |  |  | Требования производственного стандарта выполнены.                                                                                                                             |
| 10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве |  |  | Требования производственного стандарта выполнены.                                                                                                                             |
| 10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению                  |  |  | Требования производственного стандарта выполнены.                                                                                                                             |
| 10.2.5 Подъём                                                      |  |  | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.                                                                                              |
| 10.2.6 Испытание на удар                                           |  |  | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.                                                                                              |
| 10.2.7 Ярлыки                                                      |  |  | Требования производственного стандарта выполнены.                                                                                                                             |
| 10.3 Класс защиты изоляции                                         |  |  | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.                                                                                              |
| 10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока                       |  |  | Требования производственного стандарта выполнены.                                                                                                                             |
| 10.5 Защита от удара электрическим током                           |  |  | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.                                                                                              |
| 10.6 Монтаж оборудования                                           |  |  | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.                                                                                              |
| 10.7 Внутренние электрические цепи и соединения                    |  |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.                                                                                         |
| 10.8 Подключения проводов, введённых снаружи                       |  |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.                                                                                         |
| 10.9 Свойства изоляции                                             |  |  |                                                                                                                                                                               |
| 10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте                 |  |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.                                                                                         |
| 10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению             |  |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.                                                                                         |
| 10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала         |  |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.                                                                                         |
| 10.10 Нагрев                                                       |  |  | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. |
| 10.11 Стойкость к коротким замыканиям                              |  |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.                                        |
| 10.12 Электромагнитная совместимость                               |  |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.                                        |


## Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Mechanic interlock for switch (EC001044)

Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Mechanic interlock for switch (ec1@ss8.1-27-37-13-03 [AKN341010])

|                                               |  |    |
|-----------------------------------------------|--|----|
| Auxiliary contacts, extendable                |  | No |
| Number of contacts as normally closed contact |  | 0  |
| Number of contacts as normally open contact   |  | 0  |

## Размеры

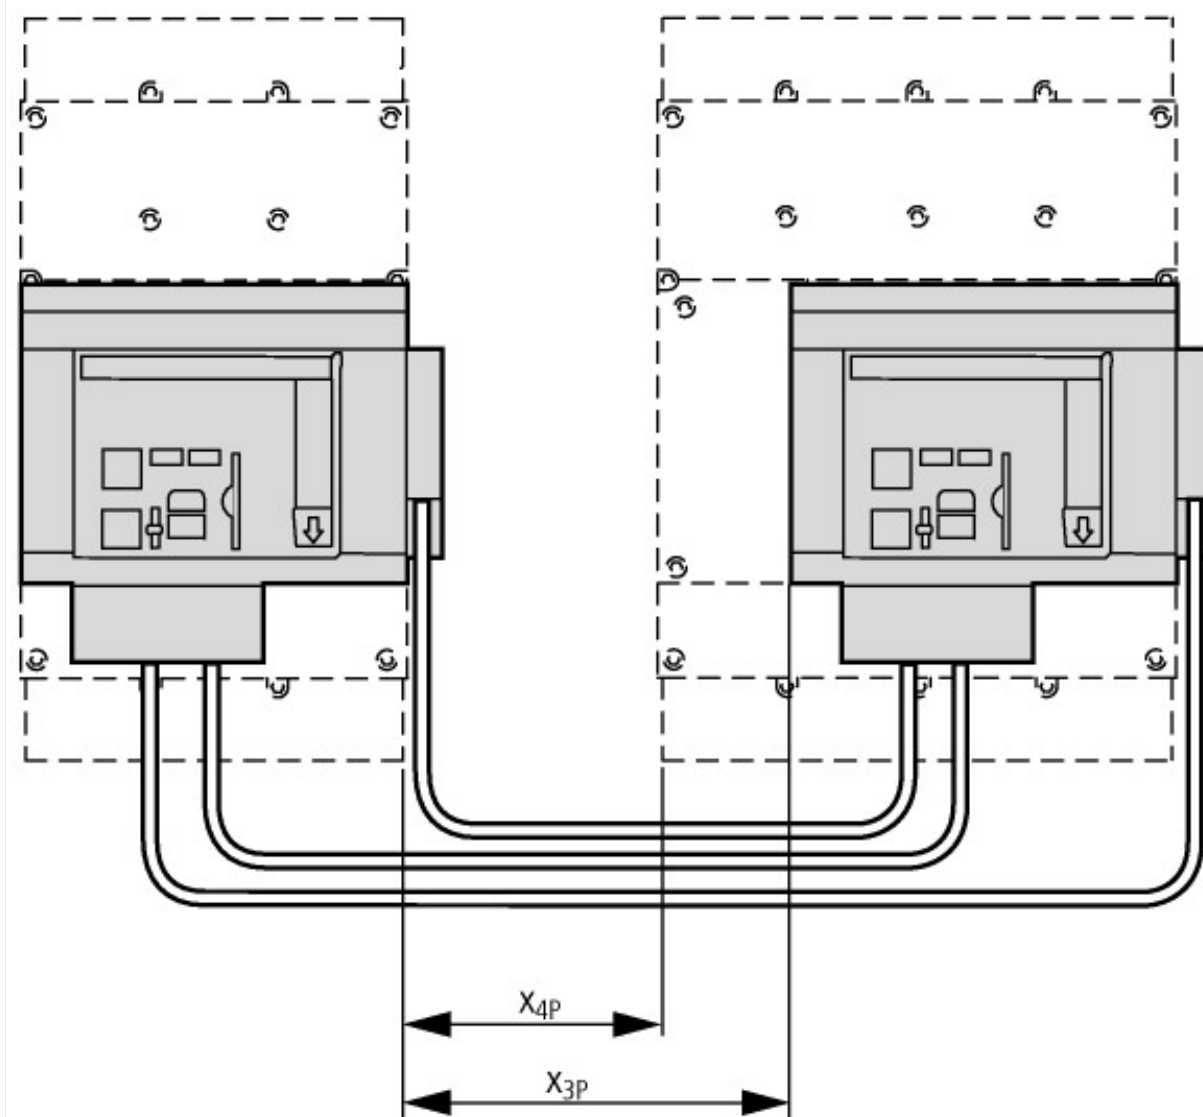

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL01219035Z (AWA1230-2350) Механическая блокировка для дистанционного привода NZM2

IL01219035Z (AWA1230-2350) Механическая блокировка для дистанционного привода NZM2

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL01219035Z2012\\_09.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01219035Z2012_09.pdf)