



Контактор с электронной катушкой 115А, управляющее напряжение 24В, категория применения AC-3, AC-4

Тип **DILMF115(RAC24)**
Каталог № **104478**
Eaton Каталог № **XTCE115G00T-F47**

Программа поставок

Ассортимент			Силовые контакторы
Применение			Силовой контактор для полупроводников согласно SEMI F47
Подассортимент			Силовые контакторы до 150 А с электронным приводом
Категория применения			AC-1: не индуктивная или слабо индуктивная нагрузка, печи сопротивления AC-3: электродвигатели с короткозамкнутым ротором: запуск, отключение во время работы AC-4: электродвигатели с короткозамкнутым ротором: пуск, противотоковое торможение, реверсирование, режим старт-стоп
Примечание			Подходит также для двигателей класса эффективности IE3. Устройства, совместимые с IE3, обозначаются логотипом на упаковке.
Техника присоединения			Винтовые клеммы


Расчетный рабочий ток

AC-3			
380 В 400 В	I_e	A	115
AC-1			
обычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гц			
разомкнут			
при 40 °C	$I_{th} = I_e$	A	160
в капсульном корпусе	I_{th}	A	115
обычный термический ток, 1-полюсный			
разомкнут	I_{th}	A	325
в капсульном корпусе	I_{th}	A	285

максимальная расчетная эксплуатационная мощность трехфазных двигателей 50 - 60 Гц

AC-3			
220 В 230 В	P	кВт	37
380 В 400 В	P	кВт	55
660 В 690 В	P	кВт	90
AC-4			
220 В 230 В	P	кВт	17
380 В 400 В	P	кВт	28
660 В 690 В	P	кВт	43

графические условные обозначения



указания

Коммутирующие элементы согласно EN 50012.
Встроенная схема защиты.

Технические характеристики

Общая информация

установочное положение			
------------------------	--	--	--

Переменное напряжение

АС-1			
Расчетный рабочий ток			
обычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гц			
разомкнут			
при 40 °C	$I_{th}=I_e$	A	160
при 50 °C	$I_{th}=I_e$	A	142
при 60 °C	$I_{th}=I_e$	A	130
в капсульном корпусе	I_{th}	A	115
обычный термический ток, 1-полюсный			
разомкнут	I_{th}	A	325
в капсульном корпусе	I_{th}	A	285

АС-3			
Расчетный рабочий ток			
открытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц			
220 В 230 В	I_e	A	115
240 В	I_e	A	115
380 В 400 В	I_e	A	115
415 В	I_e	A	115
440 В	I_e	A	115
500 В	I_e	A	115
660 В 690 В	I_e	A	93
Расчетная рабочая мощность	P	кВт	
220 В 230 В	P	кВт	37
240 В	P	кВт	40
380 В 400 В	P	кВт	55
415 В	P	кВт	70
440 В	P	кВт	75
500 В	P	кВт	85
660 В 690 В	P	кВт	90

АС-4			
открытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц			
220 В 230 В	I_e	A	55
240 В	I_e	A	55
380 В 400 В	I_e	A	55
415 В	I_e	A	55
440 В	I_e	A	55
500 В	I_e	A	55
660 В 690 В	I_e	A	45
Расчетная рабочая мощность	P	кВт	
220 В 230 В	P	кВт	17
240 В	P	кВт	19
380 В 400 В	P	кВт	28
415 В	P	кВт	33
440 В	P	кВт	35
500 В	P	кВт	40
660 В 690 В	P	кВт	43

Электрические тепловые потери

3-полюсный, при I_{th} (60°)	W	30.4
Электрические тепловые потери при I_e согласно АС-3/400 V	W	23.8

Механические приводы

Безопасность по напряжению			
Работа от перем. тока	втягивание	x U_c	0.8 - 1.15
Работа от перем. тока	Отпускание	x U_c	0.2 - 0.5

Потребляемая мощность катушки в обесточенном состоянии и 1,0 x U _c			
электронный привод	втягивание	VA	180
электронный привод	Удержание	VA	3.1
электронный привод	Удержание	W	2.1
Продолжительность включения		% продолжительность включения	100
Время переключения			
Задержка замыкания		мс	40
Время открытия		мс	40
-подходит после			SEMI F47
Электромагнитная совместимость (ЭМС)			
Излучаемые радиопомехи			согласно EN 60947-1
Иммунитет			согласно EN 60947-1
другие технические характеристики			
как силовой контактор	DIL		M115
Опробованные рабочие характеристики			
Коммутационная способность			
максимальная мощность двигателя			
трехфазн.			
200 В 208 В		л.с.	40
230 В 240 В		л.с.	50
460 В 480 В		л.с.	100
575 В 600 В		л.с.	100
однофазный			
115 В 120 В		л.с.	10
230 В 240 В		л.с.	25
Общее применение		A	180
Short Circuit Current Rating		SCCR	
Основная номинальная характеристика			
SCCR		kA	10
Макс. предохранитель		A	600
макс. CB		A	600
480 В кор. замык.			
SCCR (предохранитель)		kA	30/100
Макс. предохранитель		A	300/300 Class J
SCCR (CB)		kA	65
макс. CB		A	250
600 В кор. замык.			
SCCR (предохранитель)		kA	30/100
Макс. предохранитель		A	300/300 Class J
SCCR (CB)		kA	30
макс. CB		A	350
Ном. характеристики специального назначения			
Электроразрядные лампы (балласт)			
480В 60Гц 3-фазн., 277В 60Гц 1-фазн.		A	160
600В 60Гц 3-фазн., 347В 60Гц 1-фазн.		A	160
Лампы накаливания (вольфрам)			
480В 60Гц 3-фазн., 277В 60Гц 1-фазн.		A	160
600В 60Гц 3-фазн., 347В 60Гц 1-фазн.		A	160
Воздушные электронагреватели			
480В 60Гц 3-фазн., 277В 60Гц 1-фазн.		A	160
600В 60Гц 3-фазн., 347В 60Гц 1-фазн.		A	160

Управление холодильной техникой (только CSA)			
LRA 480B 60Гц 3-фазн.	A	540	
FLA 480B 60Гц 3-фазн.	A	84	
LRA 600B 60Гц 3-фазн.	A	540	
FLA 600B 60Гц 3-фазн.	A	84	
Ном. характеристики определенного назначения (100 000 циклов согл. UL 1995)			
LRA 480B 60Гц 3-фазн.	A	690	
FLA 480B 60Гц 3-фазн.	A	115	
Управление лифтами			
200B 60Гц 3-фазн.	л.с.	30	
200B 60Гц 3-фазн.	A	92	
240B 60Гц 3-фазн.	л.с.	40	
240B 60Гц 3-фазн.	A	104	
480B 60Гц 3-фазн.	л.с.	75	
480B 60Гц 3-фазн.	A	96	
600B 60Гц 3-фазн.	л.с.	100	
600B 60Гц 3-фазн.	A	99	

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	I _n	A	115
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	P _{vid}	W	6.3
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	P _{vid}	W	18.9
Статическая потеря мощности, не зависит от тока	P _{vs}	W	2.3
Способность отдавать потери мощности	P _{ve}	W	0
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	60
Проверка конструкции IEC/EN 61439			
10.2 твёрдость материалов и деталей			
10.2.2 Коррозионная стойкость			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.5 Подъём			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки			Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока			Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции			
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.

10.10 Нагрев			Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция			Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).


Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Power contactor, AC switching (EC000066)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Power contactor, AC switching (ecl@ss8.1-27-37-10-03 [AAB718012])			
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ		V	24 - 24
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ		V	24 - 24
Rated control supply voltage Us at DC		V	0 - 0
Voltage type for actuating			AC
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V		A	130
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V		A	115
Rated operation power at AC-3, 400 V		kW	55
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V		A	55
Rated operation power Ie at AC-4, 400 V		kW	28
Modular version			No
Number of auxiliary contacts as normally open contact			0
Number of auxiliary contacts as normally closed contact			0
Type of electrical connection of main circuit			Screw connection
Number of normally closed contacts as main contact			0
Number of main contacts as normally open contact			3

Апробации

Product Standards			IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.			E29096
UL Category Control No.			NLDX
CSA File No.			012528
CSA Class No.			2411-03, 3211-04
North America Certification			UL listed, CSA certified
Specially designed for North America			No

Характеристики

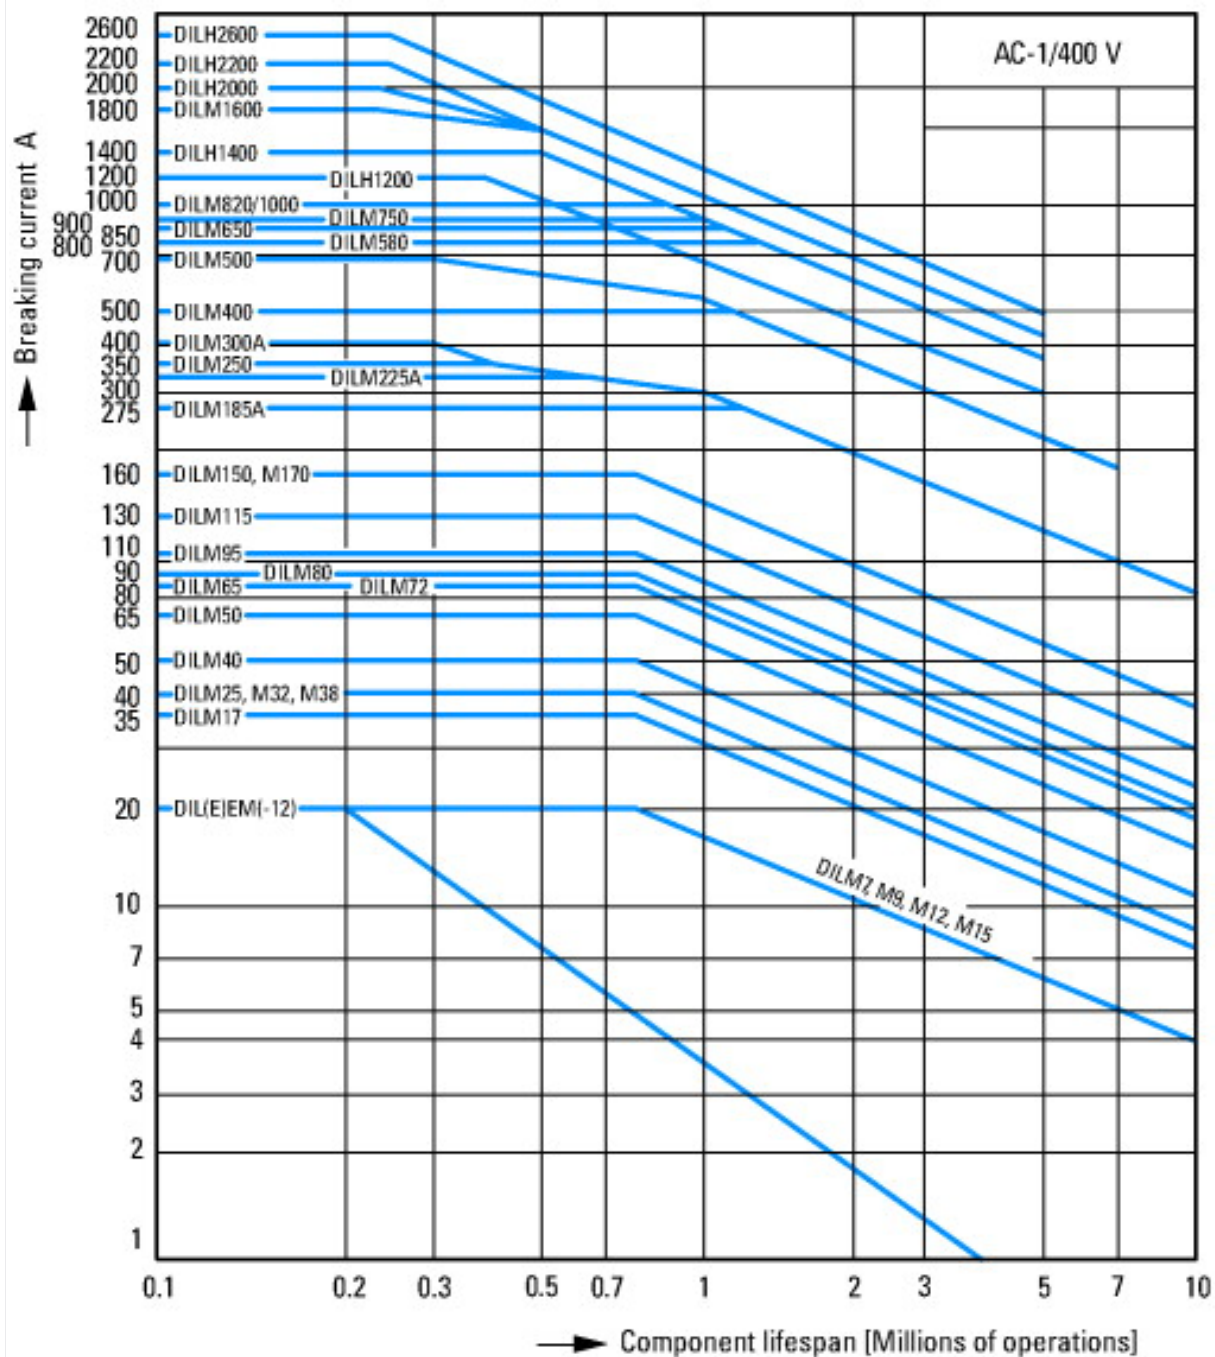

Условия переключения для потребителей без двигателя 3-полюсных, 4-полюсных

Рабочая характеристика

Не индуктивная или слабо индуктивная нагрузка

Электрическое краткое обозначение

Включение: $1 \times$ расчетный рабочий ток

Выключение: $1 \times$ расчетный рабочий ток


Категория применения

100 % AC-1


Типичные случаи применения

Электрический нагрев

Размеры

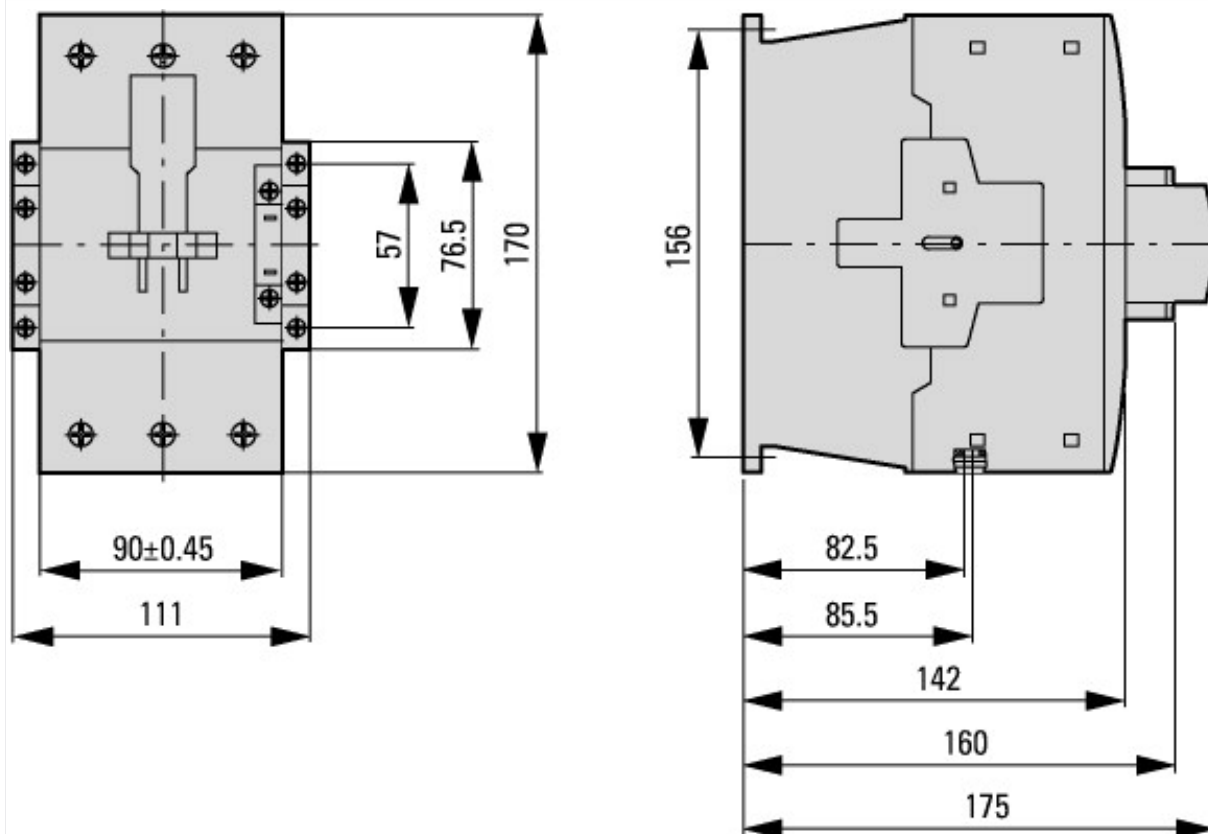

Силовые контакторы со вспомогательным контактным модулем

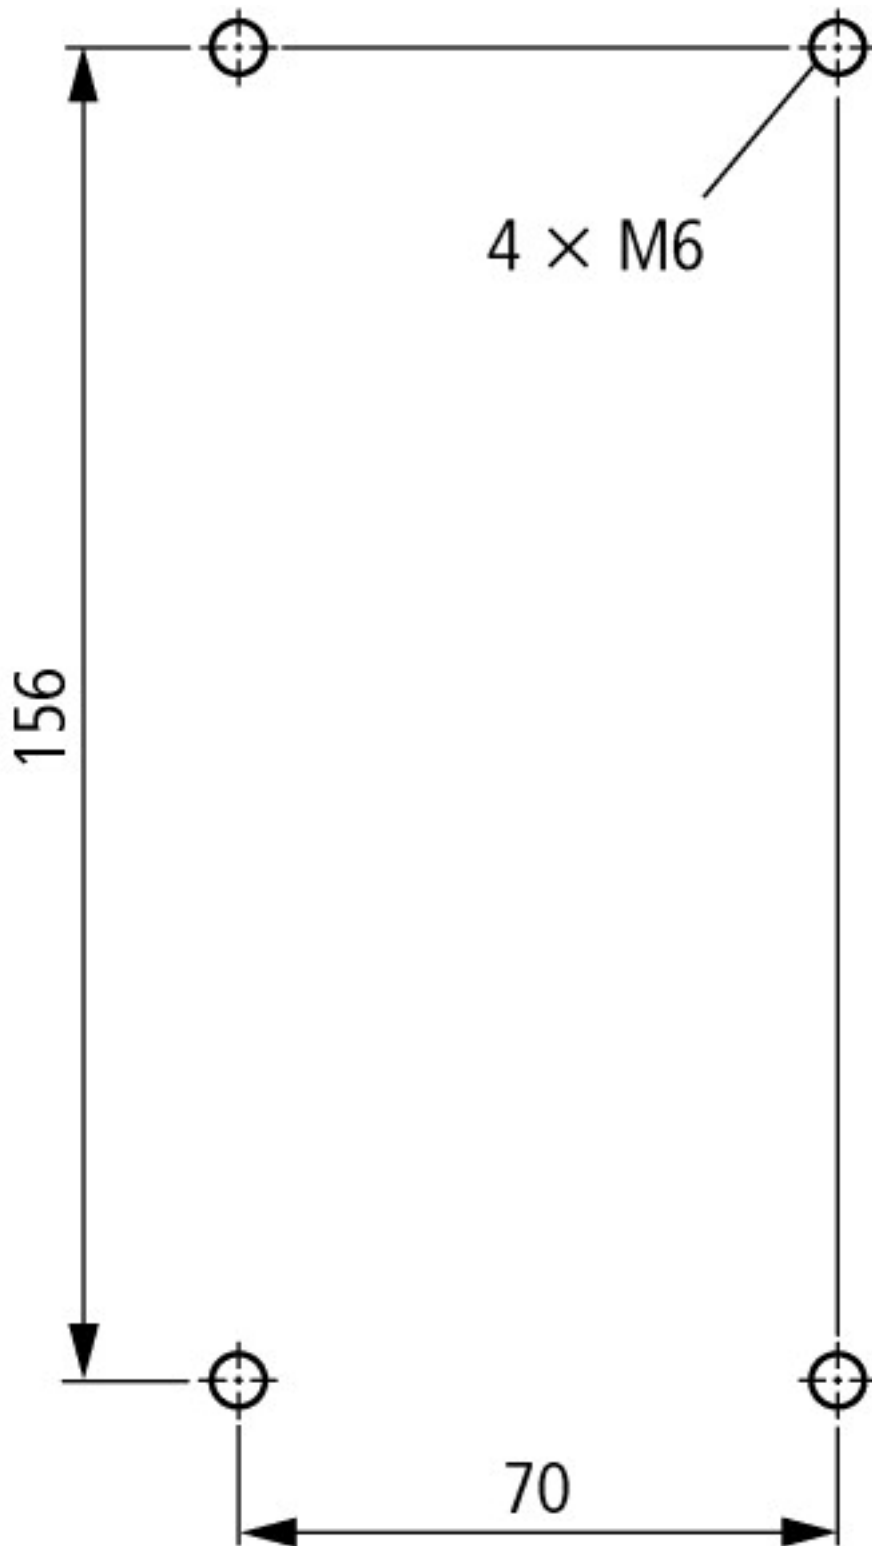

боковое расстояние от заземлённых деталей: 10 мм

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL03407039Z (AWA2100-2286) Силовые контакторы

IL03407039Z (AWA2100-2286) Силовые контакторы	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03407039Z2010_10.pdf
Коммутационные устройства для устройств компенсации реактивного тока	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver934de.pdf
X-Start - эффективный монтаж и электрическая разводка современного коммутационного оборудования	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver938de.pdf
Зеркальные контакты для достоверной информации об обеспечивающих безопасность функций управления	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver944de.pdf
Влияние емкости длинных управляющих проводов на приведение в действие контакторов	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver949de.pdf

Пускатели двигателей и "Специальные номинальные характеристики" для северо-американского рынка	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953de.pdf
Коммутационные устройства для систем освещения	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver955de.pdf
Проектирование надежного в эксплуатации оборудования согласно стандартам с использованием механических вспомогательных контактов	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver956de.pdf
Взаимодействие силовых контакторов с ПЛК	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver957de.pdf
Адаптер магистральной шины для рационального монтажа пускателей двигателей - теперь также для Северной Америки -	http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf